
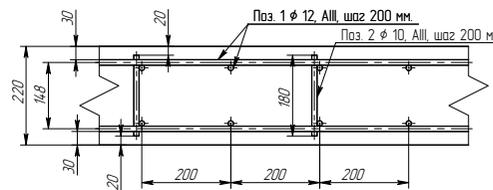
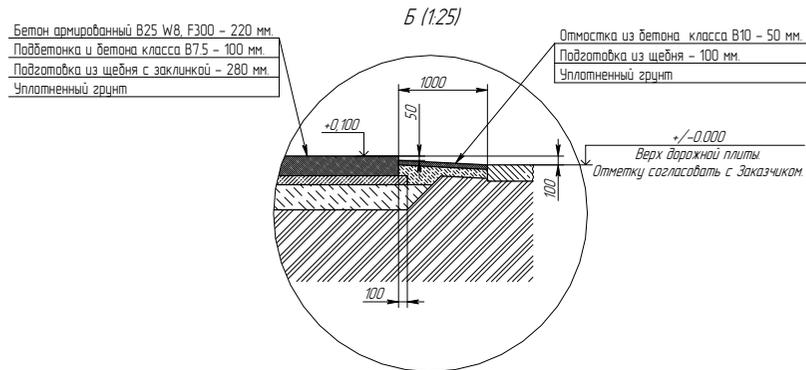


Спецификация материалов на фундамент и отмостку

Поз	Обозначение	Наименование	Кол	Масса ед кз	Примечание
1	ГОСТ 5781*-82	φ12 АIII (А400), L общ. 3454 м	1	0,888	3,07 т
2	ГОСТ 5781*-82	φ10 АIII (А400), L общ. 74,0 м	1	0,617	0,46 т
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В25, W8, F300	37,4	м3	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В10	7,7	м3	
	ГОСТ 26633-2015	Бетон В7,5	17,75	м3	
	ГОСТ 8267-93	Щебень с ракушечкой	199,7	м3	

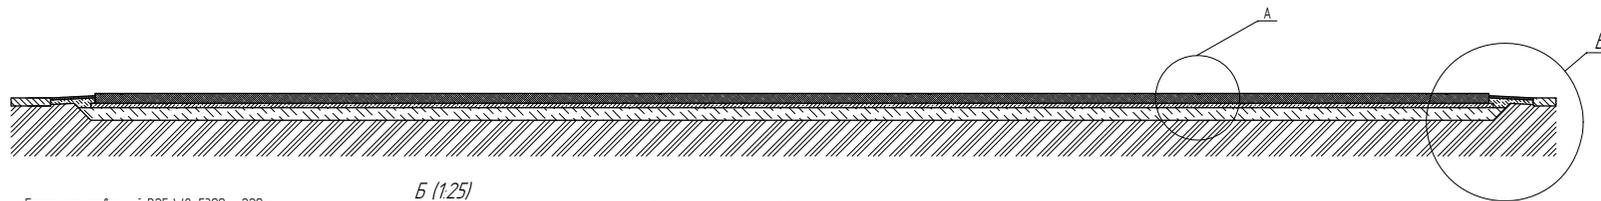

- Грунт в основании уплотнить до коэффициента уплотнения 0,95.
- Соединение стержней на монтаже – вязальной проволокой φ12 мм.
- Величина нахлеста арматуры в соединениях – 500 мм.
- В процессе строительства необходима составления АОСР:
 - акт освидетельствования дна котлована;
 - акт устройства бетонной подготовки;
 - армирование монолитных фундаментов;
 - устройство окрасочной гидроизоляции;
 - устройство колодцев;
 - укладка трубопровода;
 - обратная засыпка выемок.
- Работы производить в соответствии с СП 45.13330.2017.
 *Земляные сооружения, основания и фундаменты.