


Согласовано:


Взам. инв. N

Подпись и дата


Инв. N подл.

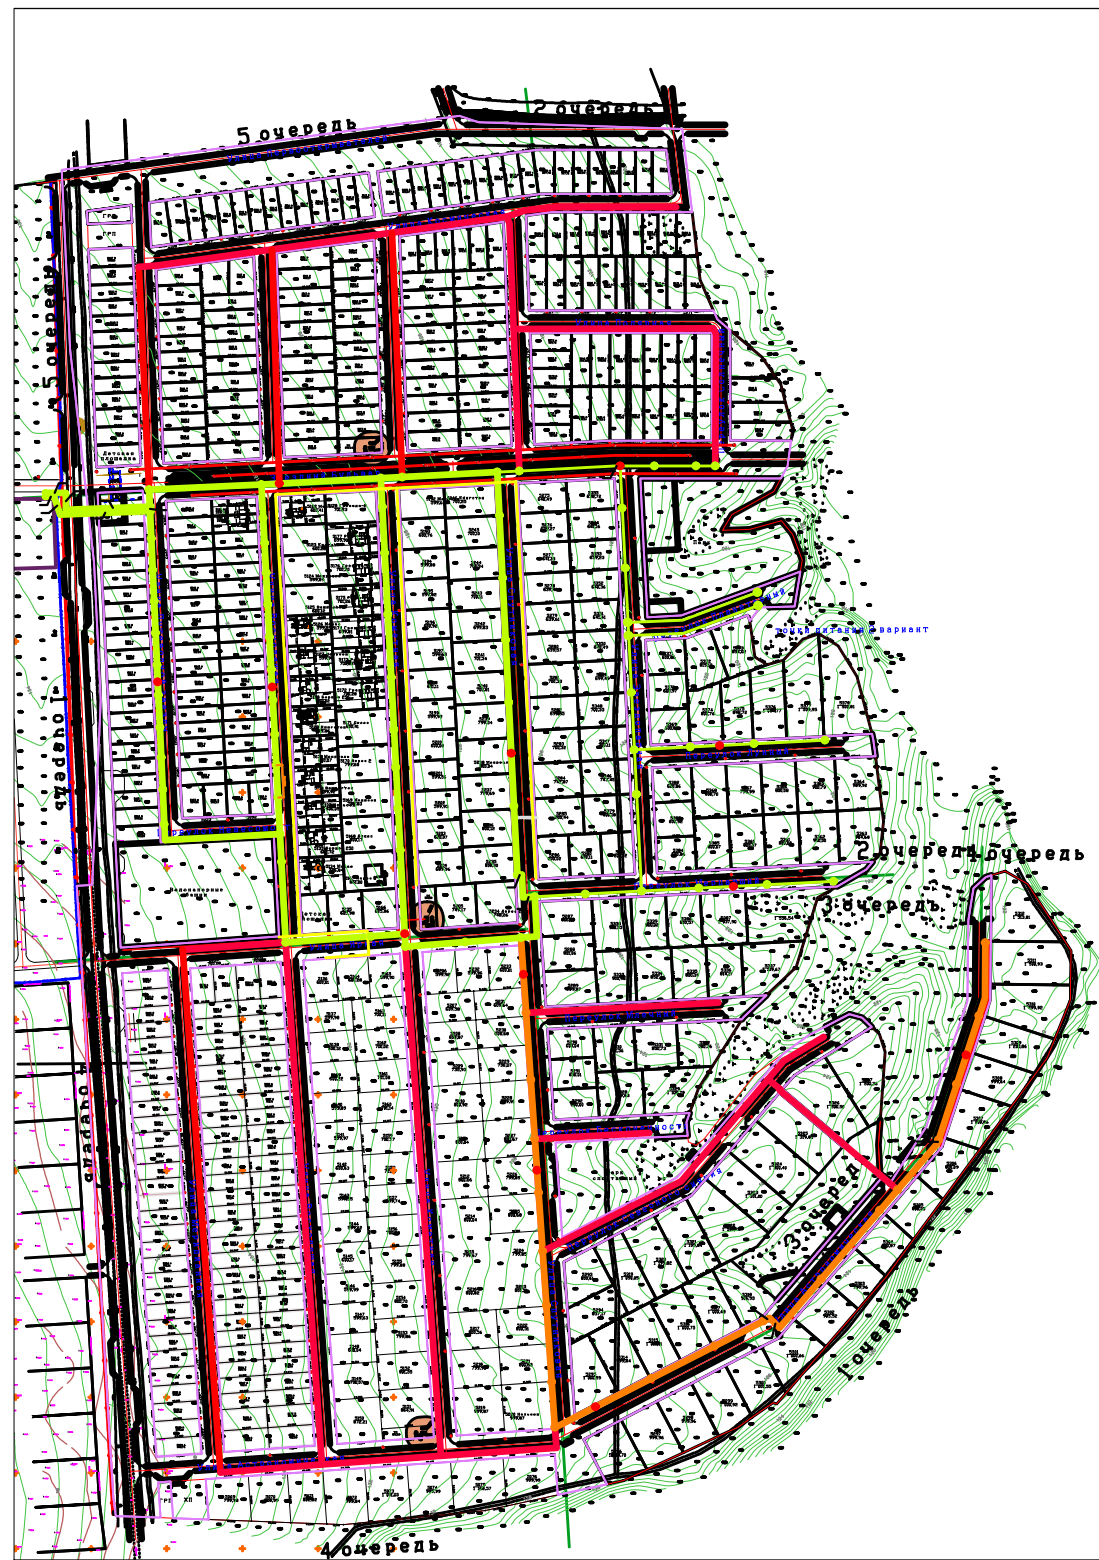

1. Проектом предусматривается строительство водопроводной сети для хозяйственно-питьевых и противопожарных целей.
2. Выпуск воды во время ремонта производить в спускные колодцы.
3. Впуск и выпуск воздуха в сети производить с помощью вантузов, установленных на водопроводной сети.
4. Пожарные гидранты, установленные на водопроводной сети, обеспечивают тушение пожара в каждой точке.
5. Водопроводные сети запроектированы из труб полиэтиленовых ПЭ100 SDR17 – 110\*6,6.
6. Переходы под автодорогами выполняются в футлярах стальных по ГОСТ 10704–91 в усиленной изоляции.

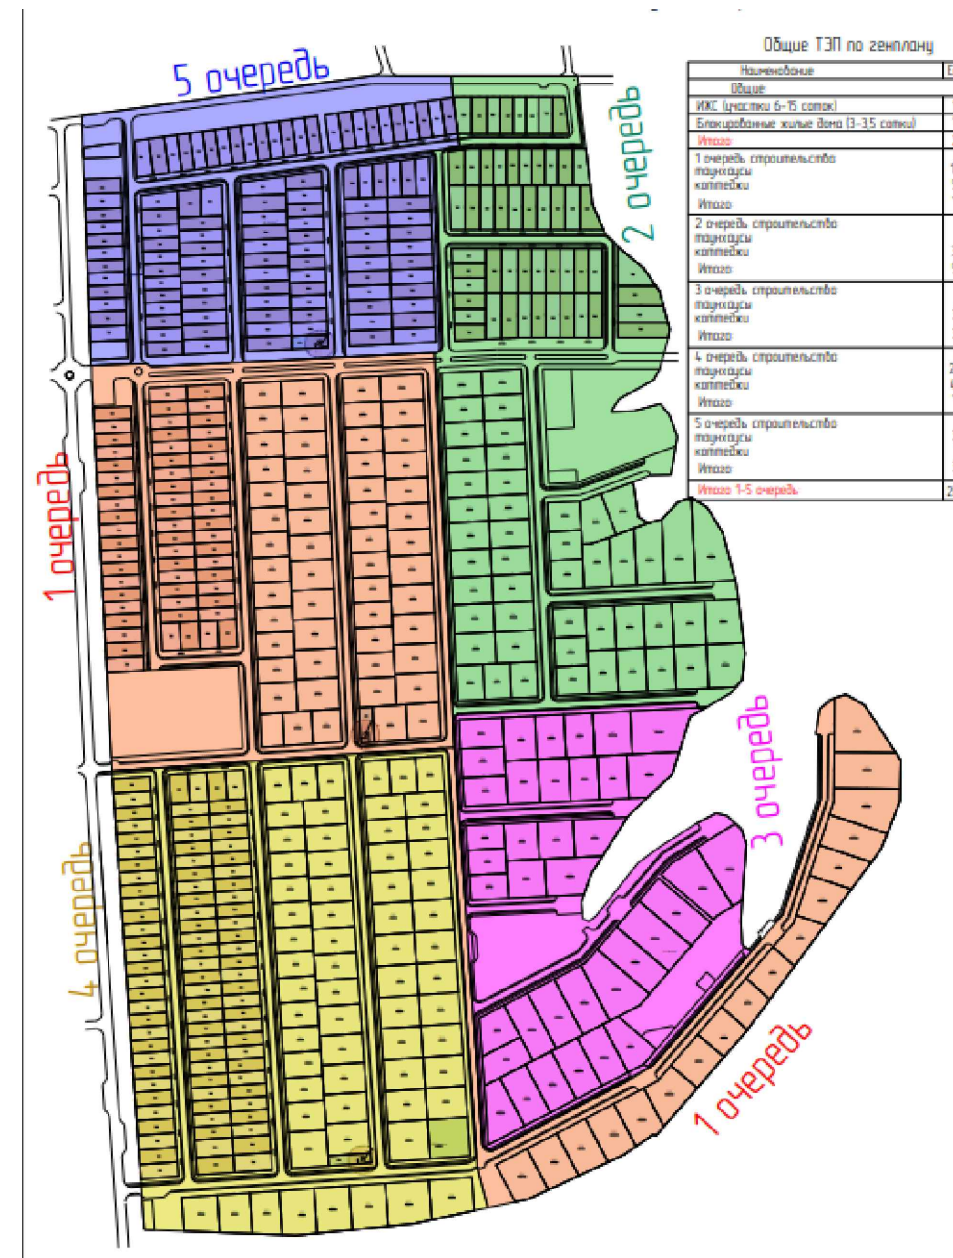

Общие ТЭП по генплану	
Наименование	Е
Общие	
ИЖС (участки 6-15 сотки)	
Благоустроенные жилые дома (3-35 сотки)	
Итого:	
1 очередь, строительство	1
подسازی	
коттеджи	
Итого:	
2 очередь, строительство	2
подسازی	
коттеджи	
Итого:	
3 очередь, строительство	2
подسازی	
коттеджи	
Итого:	
4 очередь, строительство	2
подسازی	
коттеджи	
Итого:	
5 очередь, строительство	2
подسازی	
коттеджи	
Итого:	
Итого 1-5 очереди:	

						2024-05-НВ1			
						Внутриквартальные сети водоснабжения КП «Созвездие Цефей», расположенного в д. Шмидтово Уфимского района Республики Башкортостан			
Изм	Кол	Лист	№ док	Подпись	Дата				
						Водопроводные сети (1 этап)	Стадия	Лист	Листов
							Р	2	15
Разраб.		Гаязова			05.24	Ситуационный план М1:5000	ИП Гаязова Г.С.		