

УТВЕРЖДАЮ

Технический директор
АО «Кондопожский ЦБК»


Е.С. Иванов

29/08.2024 г.

Акт № 293 - Аварийный

Осмотра технического состояния здания насосной станции оборотного водоснабжения
КТЦ-2 ТЭС АО «Кондопожский ЦБК».

Комиссия в составе:

Начальник КТЦ-2

Гончаров А.Ю.

Заместитель технического директора по
строительству – руководитель
строительной службы

Максимов С.В.

Начальник ОТКРЗиС

Смирнов С.В.

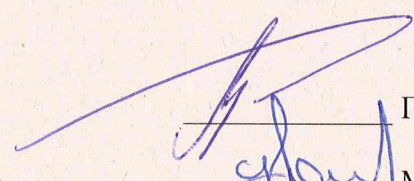
Ведущий инженер ОНТСЗиС

Фролов В.С.


В ходе осмотра технического состояния здания насосной станции оборотного водоснабжения КТЦ-2 ТЭС, выявлено разрушение кирпичной кладки стен из-за обледенения и размыва в местах крепления ливневой канализации.

Необходимо:

1. Выполнить разборку разрушенной части кладки, рассмотреть возможность демонтажа пилястров без восстановления;
2. Выполнить ремонт кладки стен;
3. Выполнить замену ливневой канализации – 4 шт.


Гончаров А.Ю.


Максимов С.В.


Смирнов С.В.


Фролов В.С.