165Б3.3.1

Ra 6,3

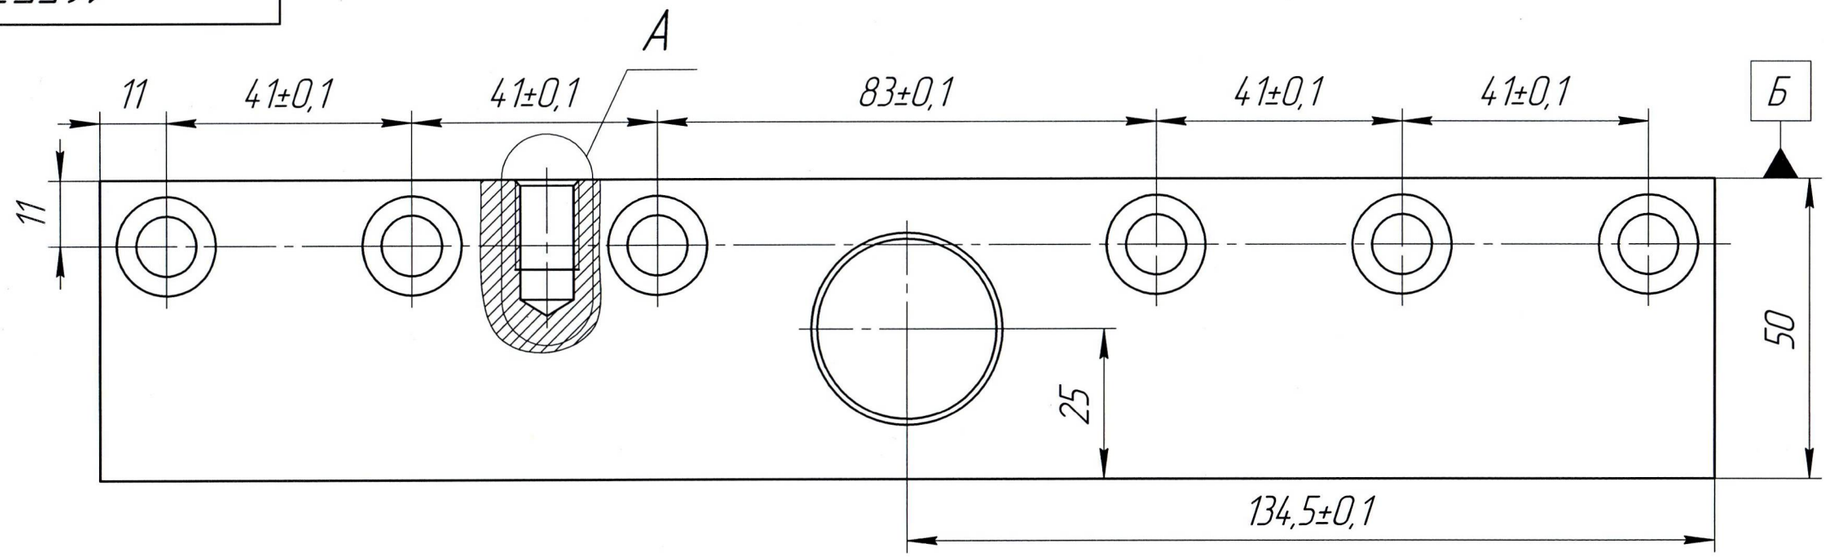

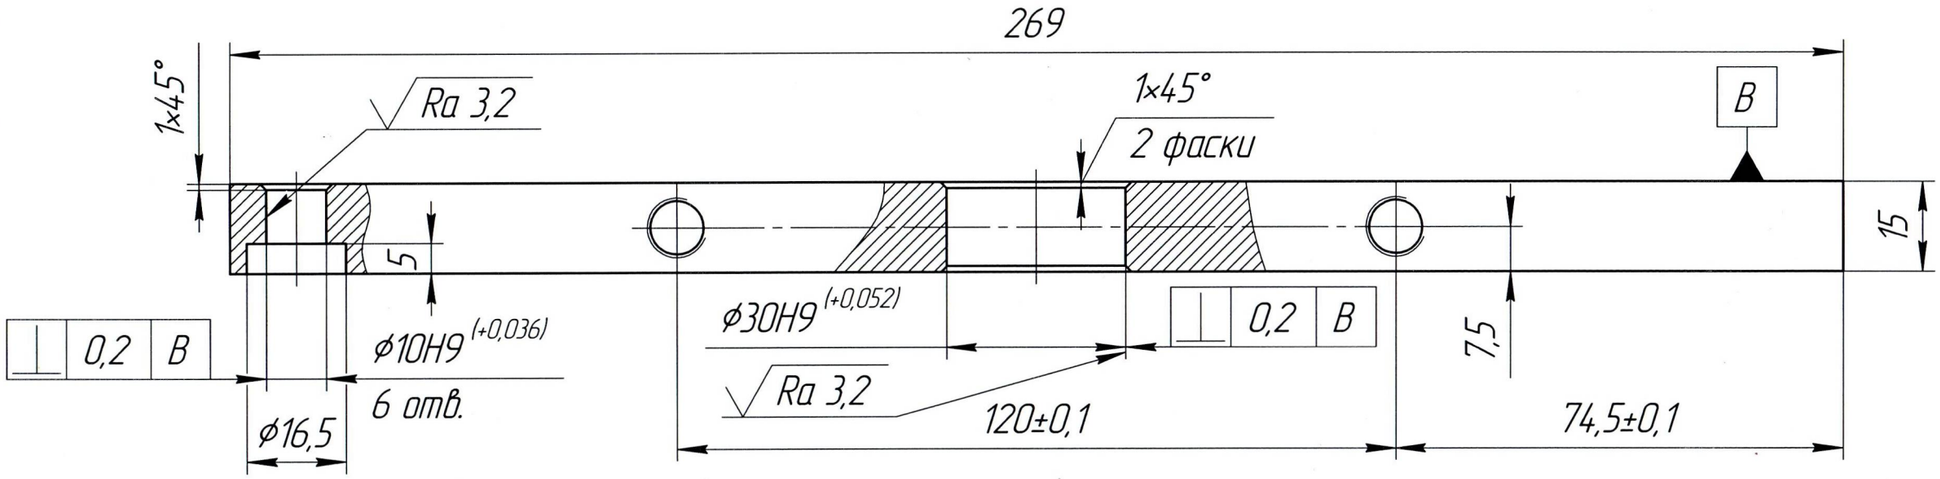

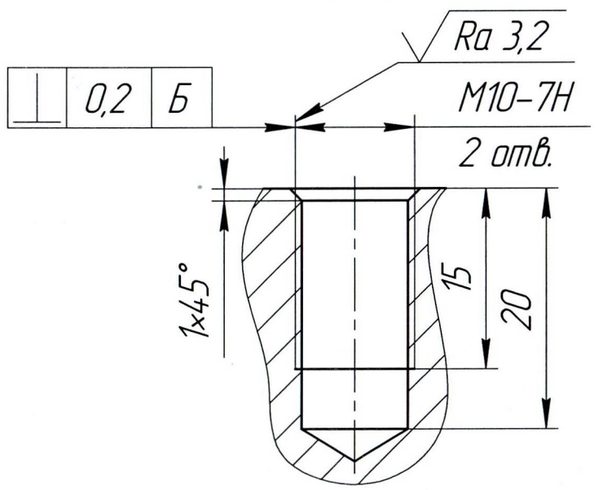

1 Хим. Окс. прм.

2 Неуказанные предельные отклонения H14, h14, $\pm\frac{IT14}{2}$.

Архив СГМ
ООО "Камский кабель"
№ 239

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Веснина		28.05.24
Пров.		Емельянов		28.05.24
Т.контр.				
Н.контр.		Новиков		
Утв.				

Цех 3
Линия изолирования ф.Rosendahl RN-A
Устройство тяговое

165Б3.3.1

Пластина

Лит.	Масса	Масштаб
и	1,39	1:1

Лист | Листов 1

Сталь 20 ГОСТ 1050-2013

ООО "Камский кабель"

Копировал

Формат А3

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.