


E4.12.1712.00.00.001

✓ Ra 6,3

Перв. примен.

Справ. №

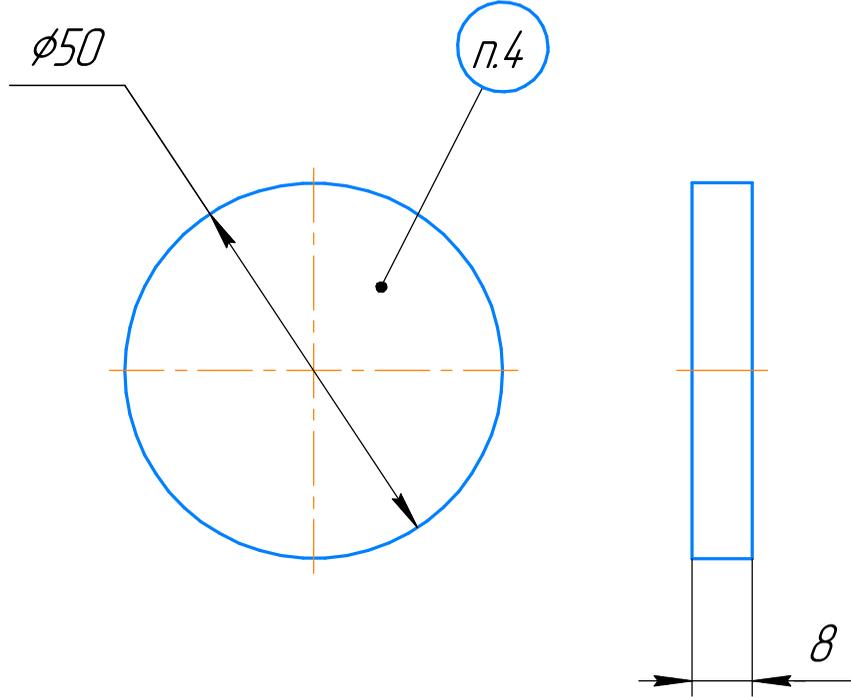

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

1. Твёрдость 75-85 по Шору А.
2. Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Допускается замена материала по согласованию с заказчиком.
4. Маркировать: знак фирмы-изготовителя, № чертежа.

M-81, MSM-85

Цех №1

E4.12.1712.00.00.001

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Квашнин А.С.	<i>А.С.</i>	07.02.2024
Пров.		Кладов М.В.	<i>М.В.</i>	07.02.2024
Т.контр.				
Н.контр.		Квашнин А.С.	<i>А.С.</i>	07.02.2024
Утв.				

Пластина
526112-2

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,02	1:1
Лист	Листов	1

Полиуретан ЛУР-СТ

ООО "Камский кабель"