


Согласовано			
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	

Цепи управления приводом
Нормально закрытый контакт коммутирующего устройства КСАМ12
Нормально открытый контакт коммутирующего устройства КСАМ12
Неисправность питания цепей двигателя привода
Неисправность питания цепей управления привода
Неисправность питания цепей обогрева

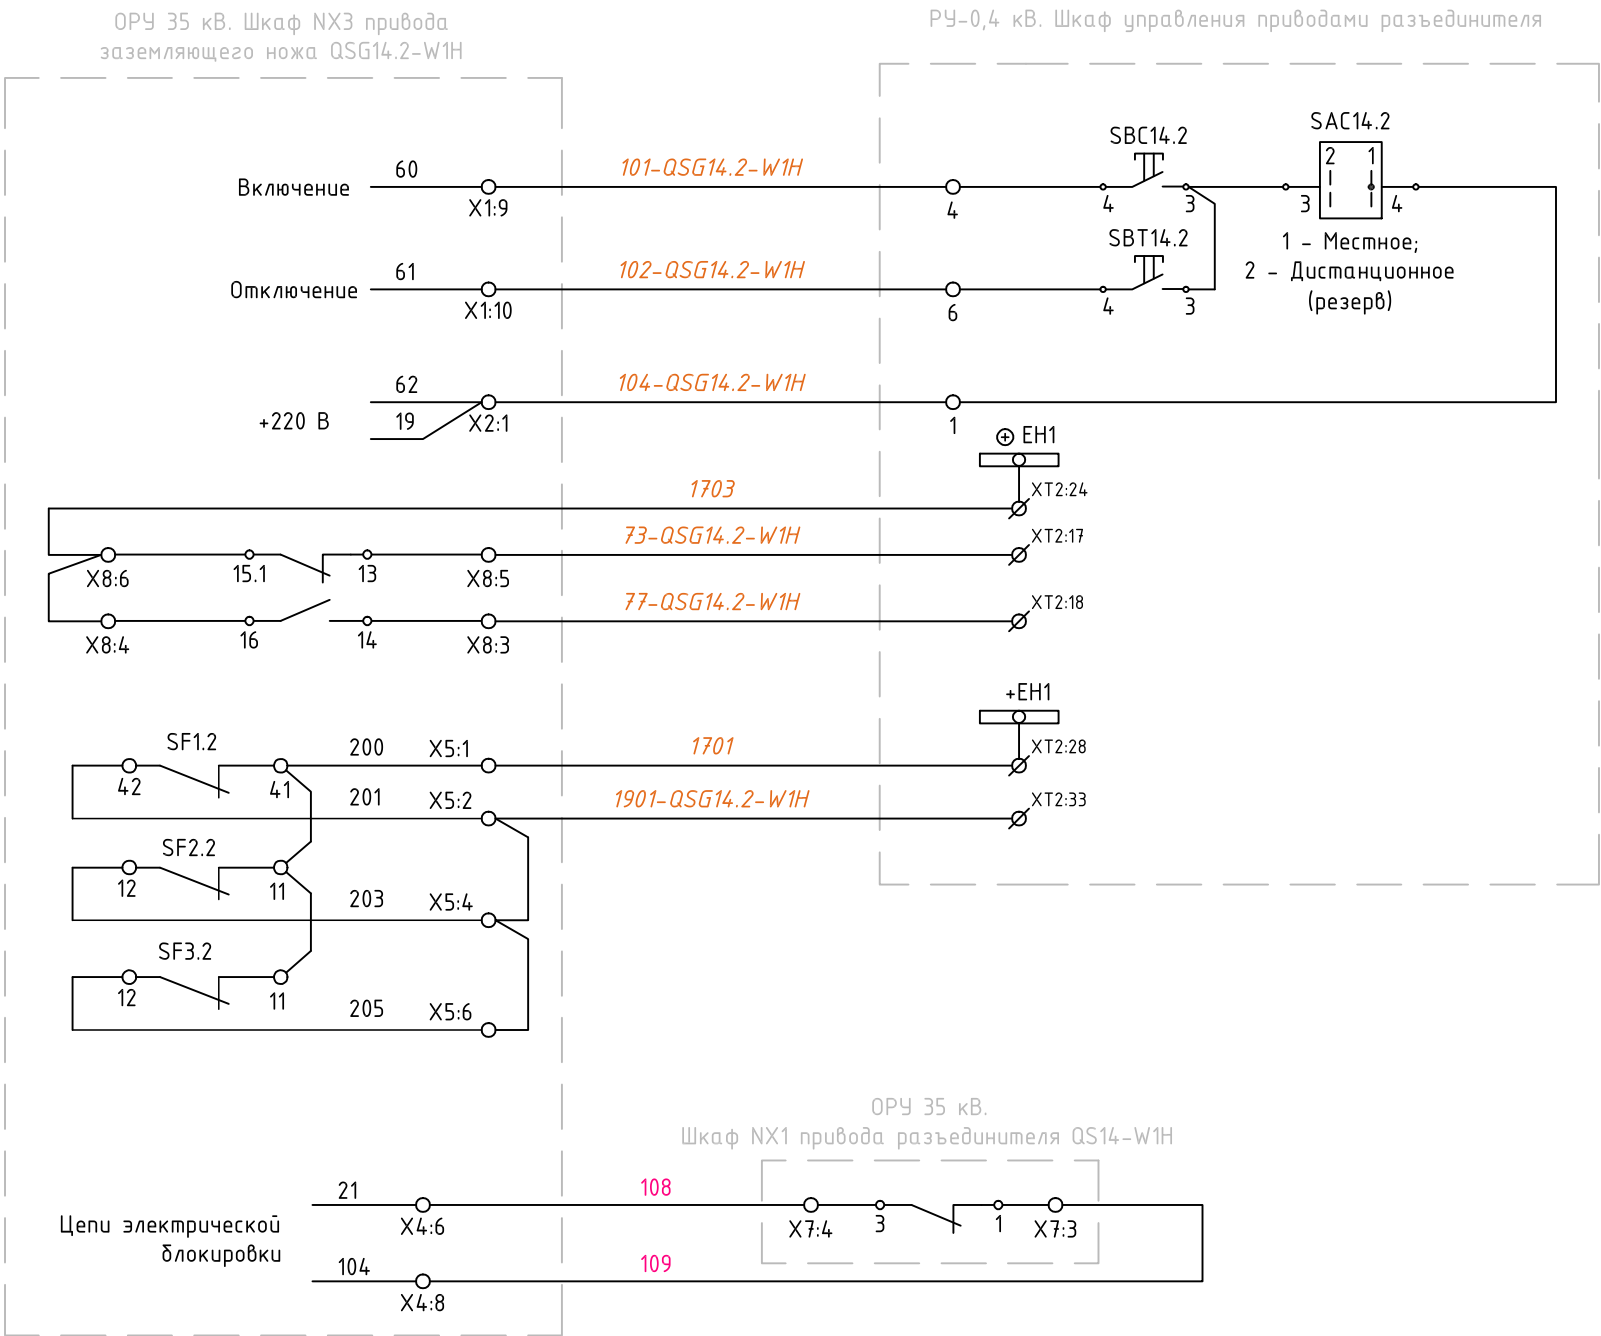

Цепи управления из шкафа управления на ЗРУ
Цепи сигнализации положения на шкафах управления в ЗРУ 6 кВ
Сигнал "Неисправность привода QSG14.2-W1H"
Организация электрической блокировки между приводом разъединителя и приводами заземлителей

ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ НОЖ QSG14.2-W1H ЗНТ ЛР 35 ф. "Сольпром"

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата
------	--------	------	-------	-------	------

ЭП	Лист
	9.4