



Согласовано					
Инв. № подл.	Подпись и дата		Взам. инв. №		

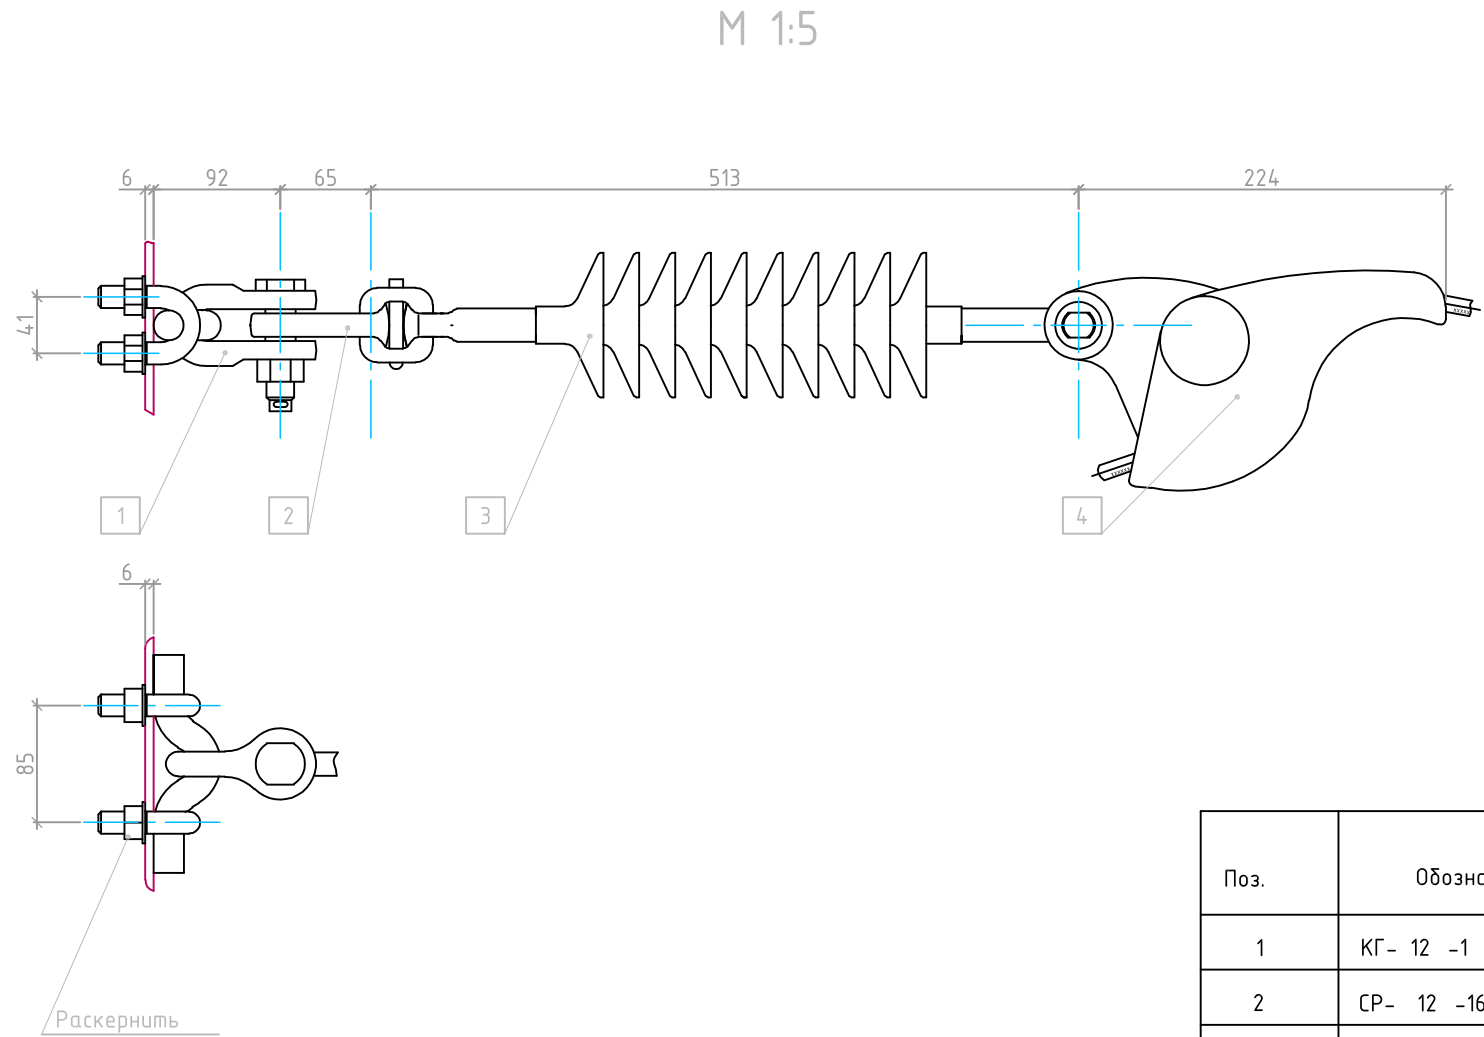

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед. кг	Прим.
1	КГ- 12 -1	Узел крепления	1	2,15	
2	СР- 12 -16	Серьга	1	0, 41	
3	ЛК70/35	Изолятор исп. ГС	1	1,5	
4	НЗ-60/11-17	Зажим натяжной	1	1,5	
Масса арматуры, кг				4,06	
Масса изолирующей подвески, кг				5,6	

						_____ -ЭП			
						Акционерное общество "Крымский содовый завод."ЦПСРиР. Насосная станция №21.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КТПМ 35/0,4 кВ. Электротехнические решения	Стадия	Лист	Листов
					03.23		Р	5	
					03.23	Натяжная подвеска с полимерным изолятором 35 кВ	ПКО АО СЗ		
					03.23				