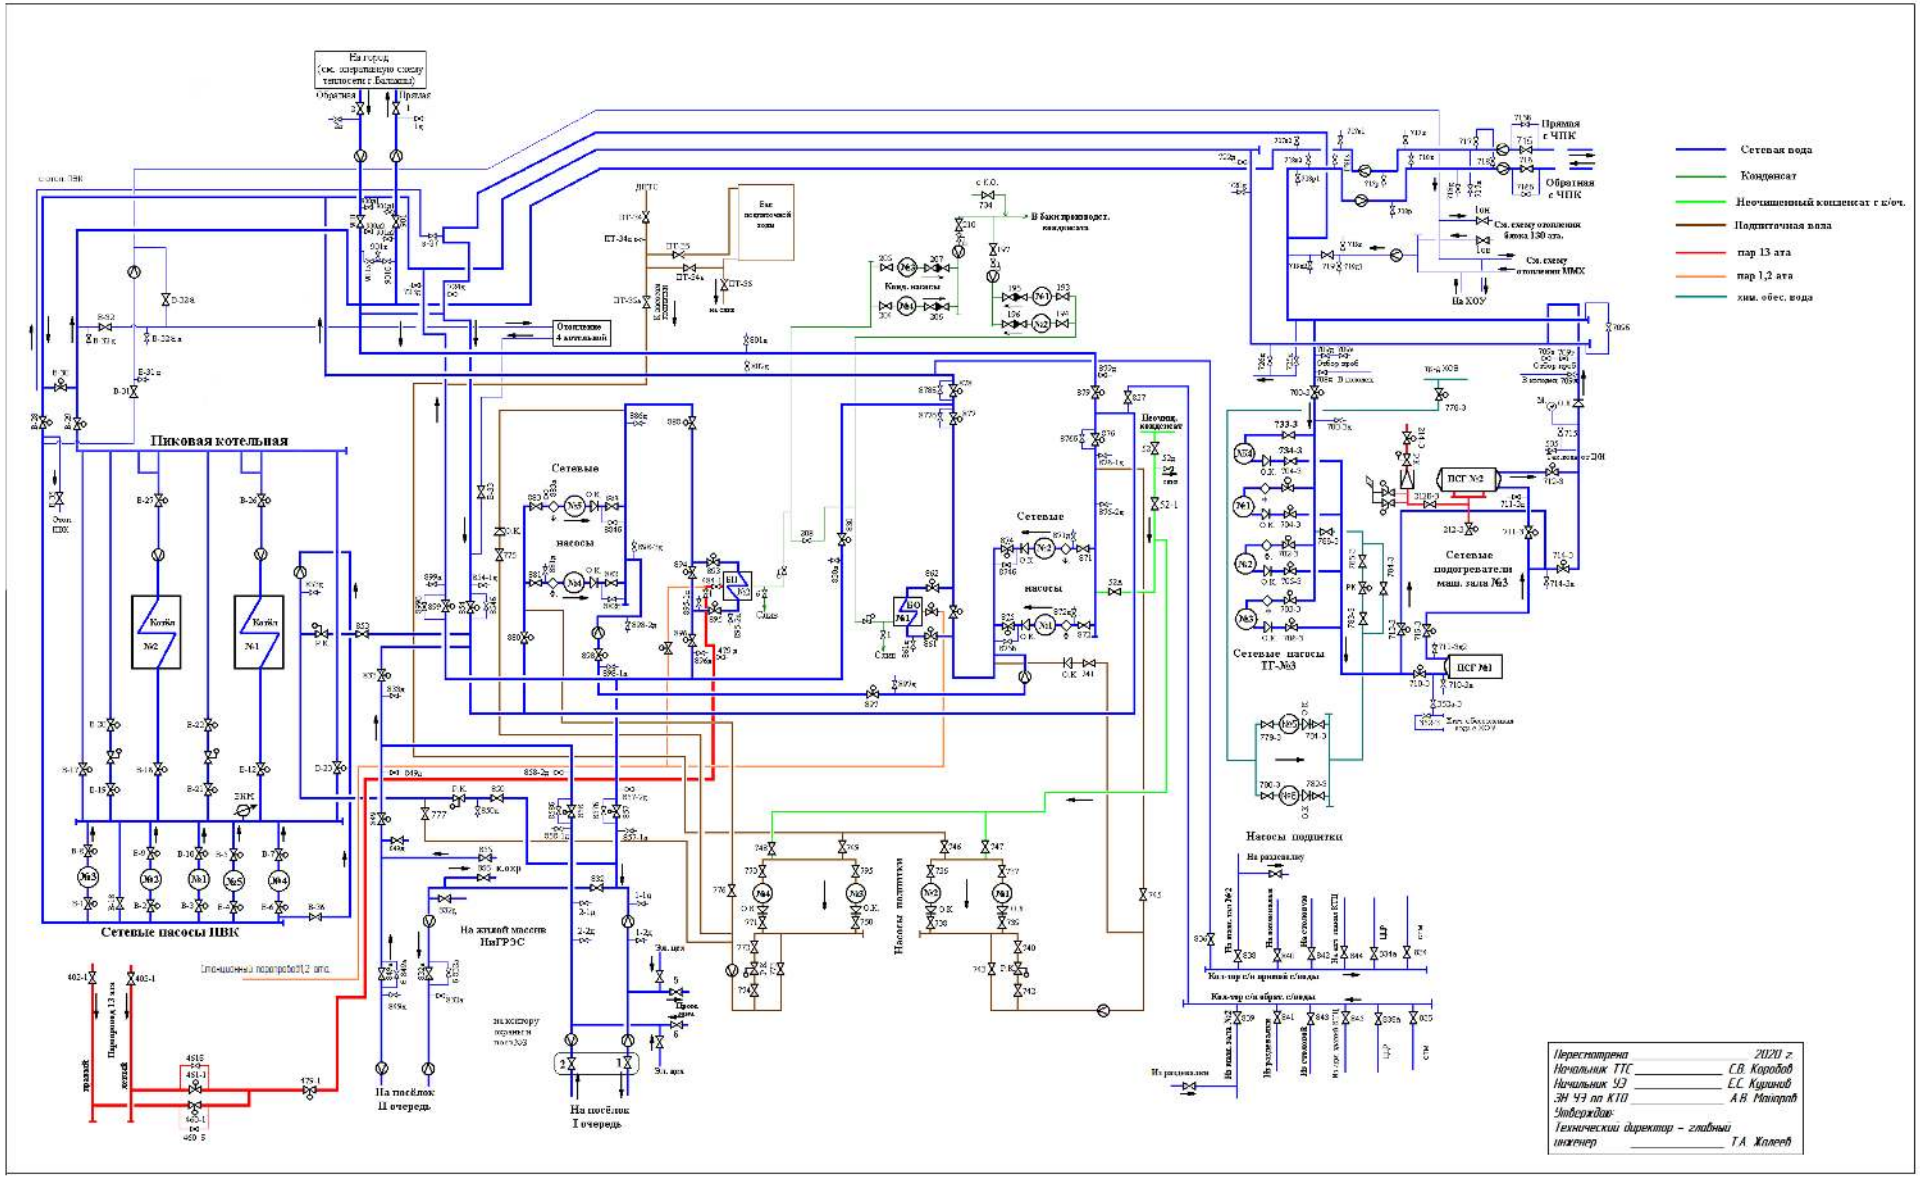

Сетевая вода
Конденсат
Неочищенный конденсат с к/оч.
Подпиточная вода
пар 13 ата
пар 1,2 ата
хим. обес. вода
Пиковая котельная
Сетевые насосы ПВК
Сетевые насосы
Сетевые насосы ТГ-№3
Сетевые подогреватели маш. зала №3
Насосы подпитки
На жилой массив НиГРЭС
На посёлок II очередь
На посёлок I очередь
Отопление 4 котельной
Прямая с ЧПК
Обратная с ЧПК
Сетевые насосы
Сетевые
насосы
Конд. насосы
Неочищ. конденсат
Отопл. ПВК
Пароход 13 ата
Пароход 1,2 ата
Отопл. ПВК
Сетевые подогреватели маш. зала №3
Насосы подпитки
На разделку
Из разделки
Перестроена 2020 г.
Начальник ТТС С.В. Коробов
Начальник УЭ Е.С. Куликов
ЗН УЭ по КТО А.В. Майоров
Утверждаю:
Технический директор – главный инженер Т.А. Жалеев