



Отбойное устройство ОУ1



1-1

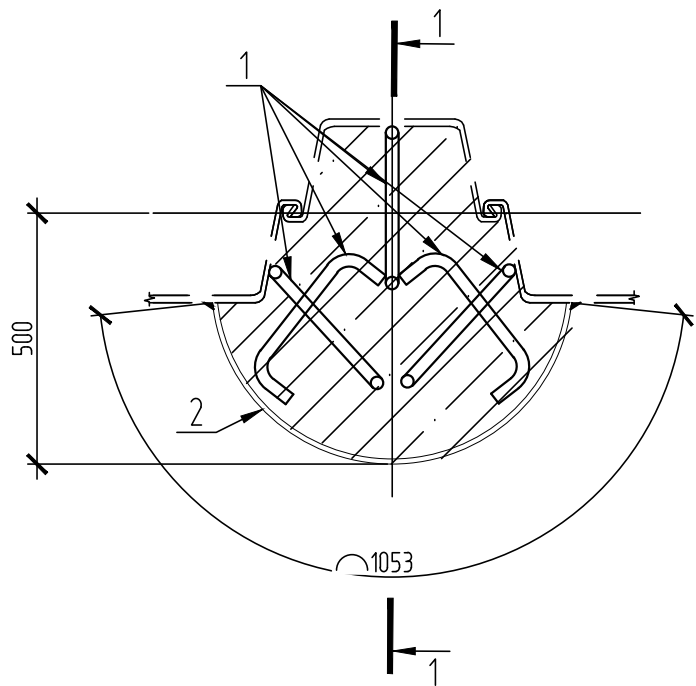

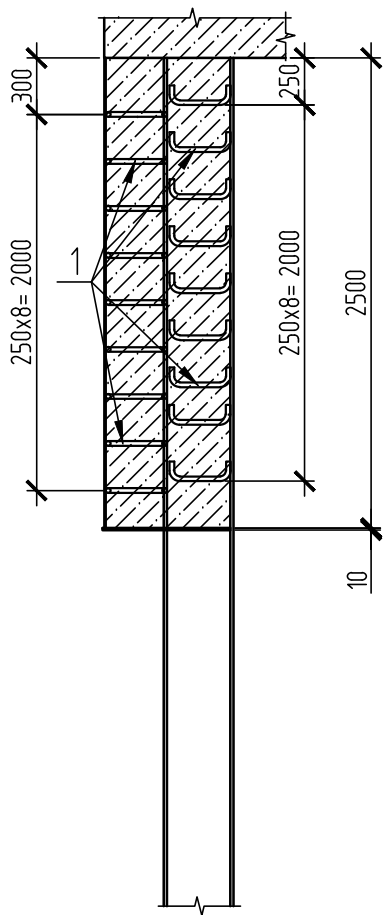






Спецификация изделий и материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса, ед., кг	Примечание
		Отбойное устройство ОУ1			
		Детали			
1*	ГОСТ 5781-82	Ø25 А-I (А240) L=535	45	2,06	
2	ГОСТ 10704-91	Половина трубы Ø720x10 L=2500	1	218,88	
3		лист 730x700x10 ГОСТ 19903-74 С255 ГОСТ 27772-88	1	40,11	
		Материалы			
	ГОСТ 26633-2012	Бетон В30 F300 W6		0,8	м³

Ведомость деталей

Поз.	Эскиз
1*	

- 1 Данный лист смотреть совместно с листом 2.
2 Отбойное устройство ОУ1 монтируется до устройства железобетонного оголовка.
3 До монтажа отбойного устройства ОУ1 поверхность шпунта в пределах установки поз. 2 должна быть очищена от антикоррозионного покрытия, пыли, грязи, ржавчины, масляных и жировых пятен и высушена по ГОСТ 9.402-2004.
4 Сварка по ГОСТ 5264-80 электродами по ГОСТ 9467-75

						118/14/45-5/8-3-КЖ.И-ОУ1			
						Отбойно устройство ОУ1	Стадия	Масса	Масштаб
							Р		
							Лист		Листов
							<div><div>Общество с ограниченной ответственностью</div>ПРОМПРОЕКТ</div>		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Кривовцова			03.16.				
Пров.		Нагда			03.16.				
Рук. гр.		Нагда			03.16.				
Гл. спец.		Ткаля			03.16.				
Н. контр.		Ампаева			03.16.				
Нач. отд.		Ансимов			03.16.				

