Источник питания	
Маркировка-расчетная нагрузка, кВт-коэффициент мощности-расчетный ток, А-длина участка, м	Момент нагрузки, кВт·м-потеря напряжения,%-марка, сечение проводника-способ прокладки
Питающий пункт: номер по плану; тип	Аппарат на вводе: номер; тип; ток расцепителя, А
	Выключатель автоматический или предохранитель: номер; тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А
	Пускатель магнитный: номер; тип; ток нагревательного элемента, А
Сеть освещения территории	Маркировка-расчетная нагрузка, кВт-коэффициент мощности-расчетный ток, А-длина участка, м / Момент нагрузки, кВт·м-потеря напряжения,%-марка, сечение проводника-способ прокладки
	Установленная мощность, кВт: 0,44
	Назначение линии: Освещение территории причала №3

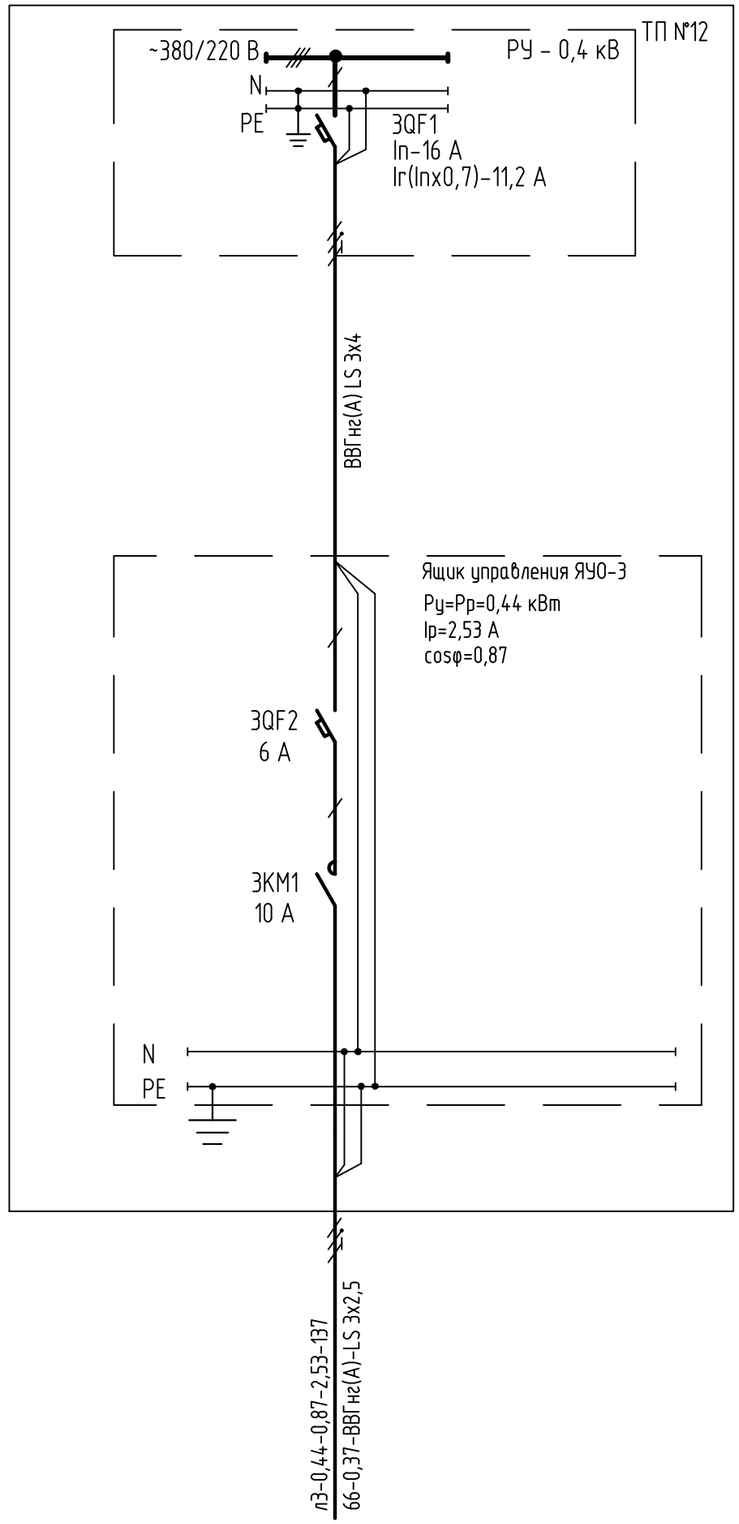

Лист рассматривать совместно с л. 5

Согласовано

Взамен инв.№

Подпись и дата 01.16

Инв. № подл. 01683

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.		Ладунова			01.16
Пров.		Свиридюк			01.16
Рук. гр.		Свиридюк			01.16
Н. контр.		Атпаева			01.16
Нач. отд.		Фелькер			01.16

118/14/45-5/8-3-ЭН

«Модернизация грузовых причалов №№1, 2, 3 и сухогрузного причала»
ЗАО «Жигулевские стройматериалы»

Наружное электроосвещение. Причал №3

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Принципиальная схема питания освещения территории

Общество с ограниченной ответственностью ПРОМПРОЕКТ

Копировал

Формат А3