



Трубопровод теплофикационной воды, траб.= 114,6° (тном.=150°), Pраб=1,2 МПа


Трубопровод из труб ГОСТ 8732-78 В20 по ГОСТ 8731-74

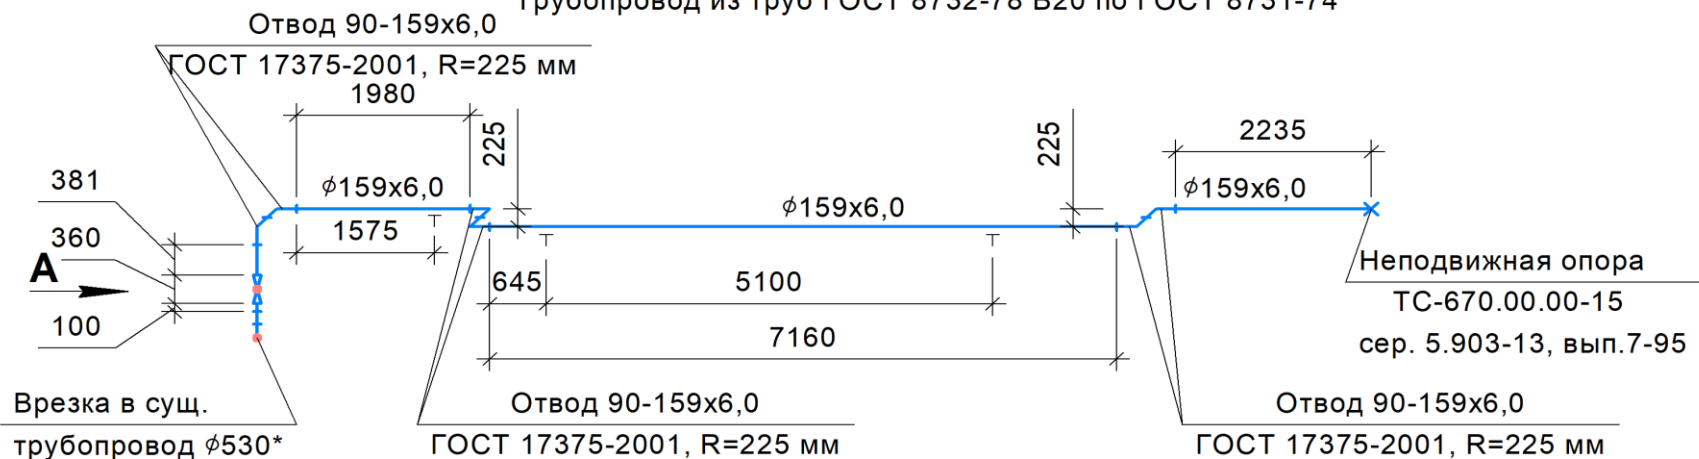

Вид А

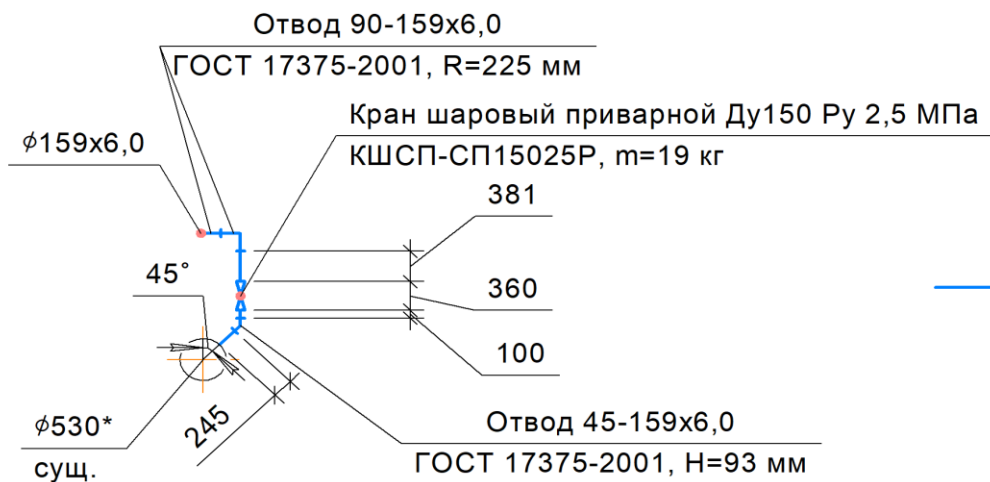

Условные обозначения:

 Скользящая опора трубопровода
ТС-623.000-09, сер. 5.903-13, вып.8-95