



E441784.00.00.000-01 СБ



Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инд. № дил.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

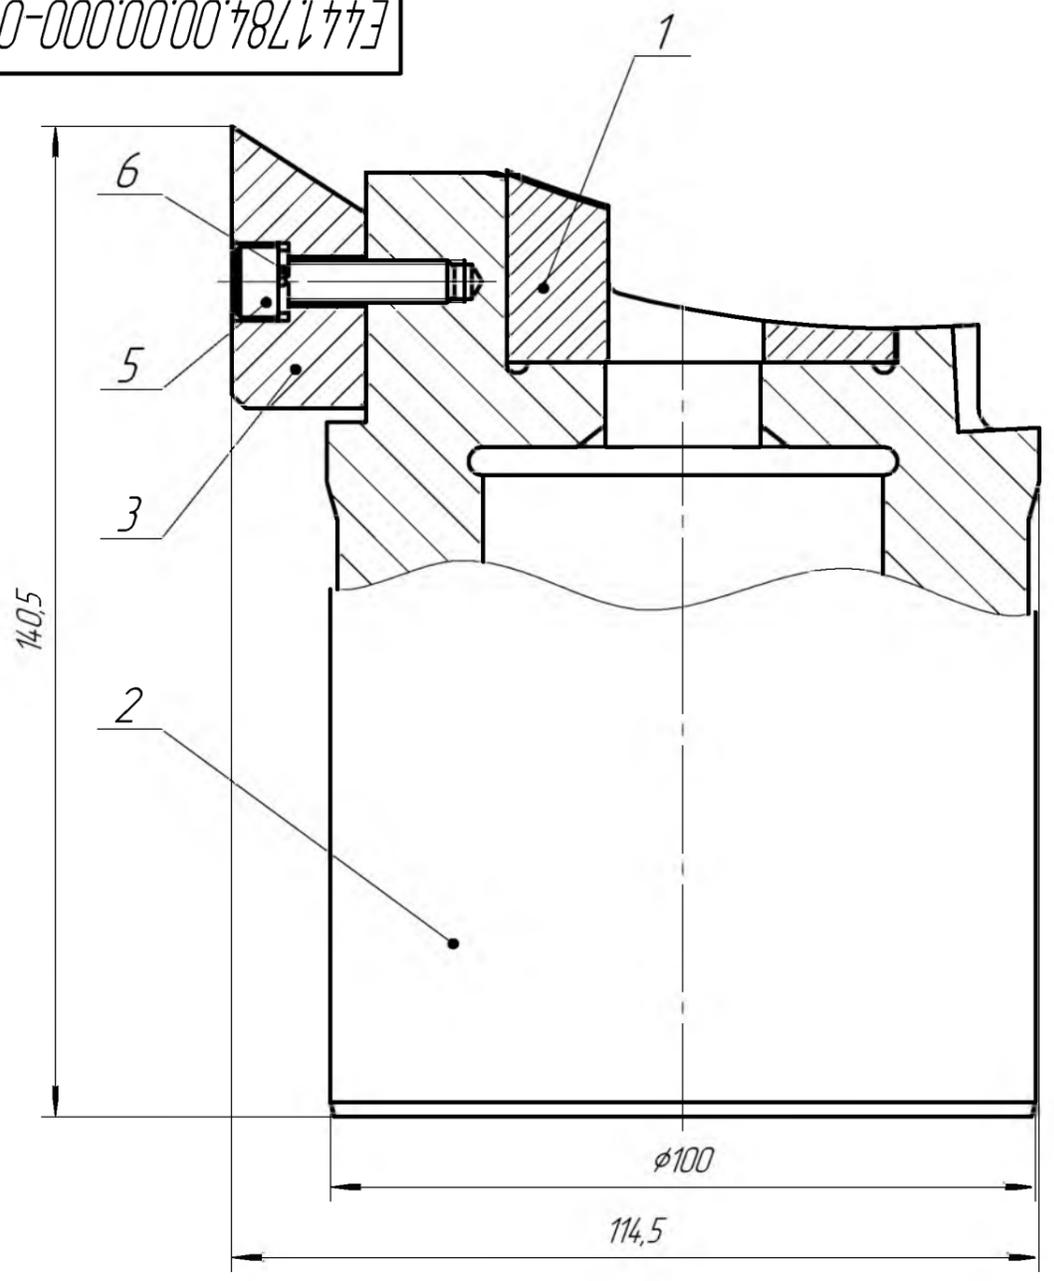

Вид в плане (1:2,5)

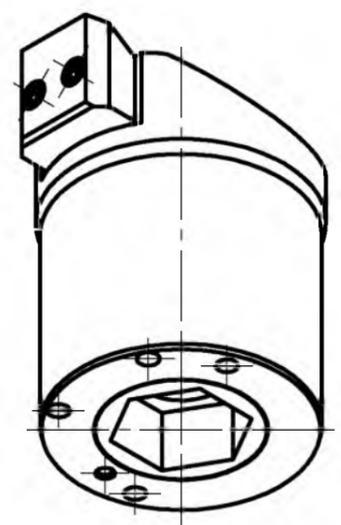

Вид в плане (1:2,5)

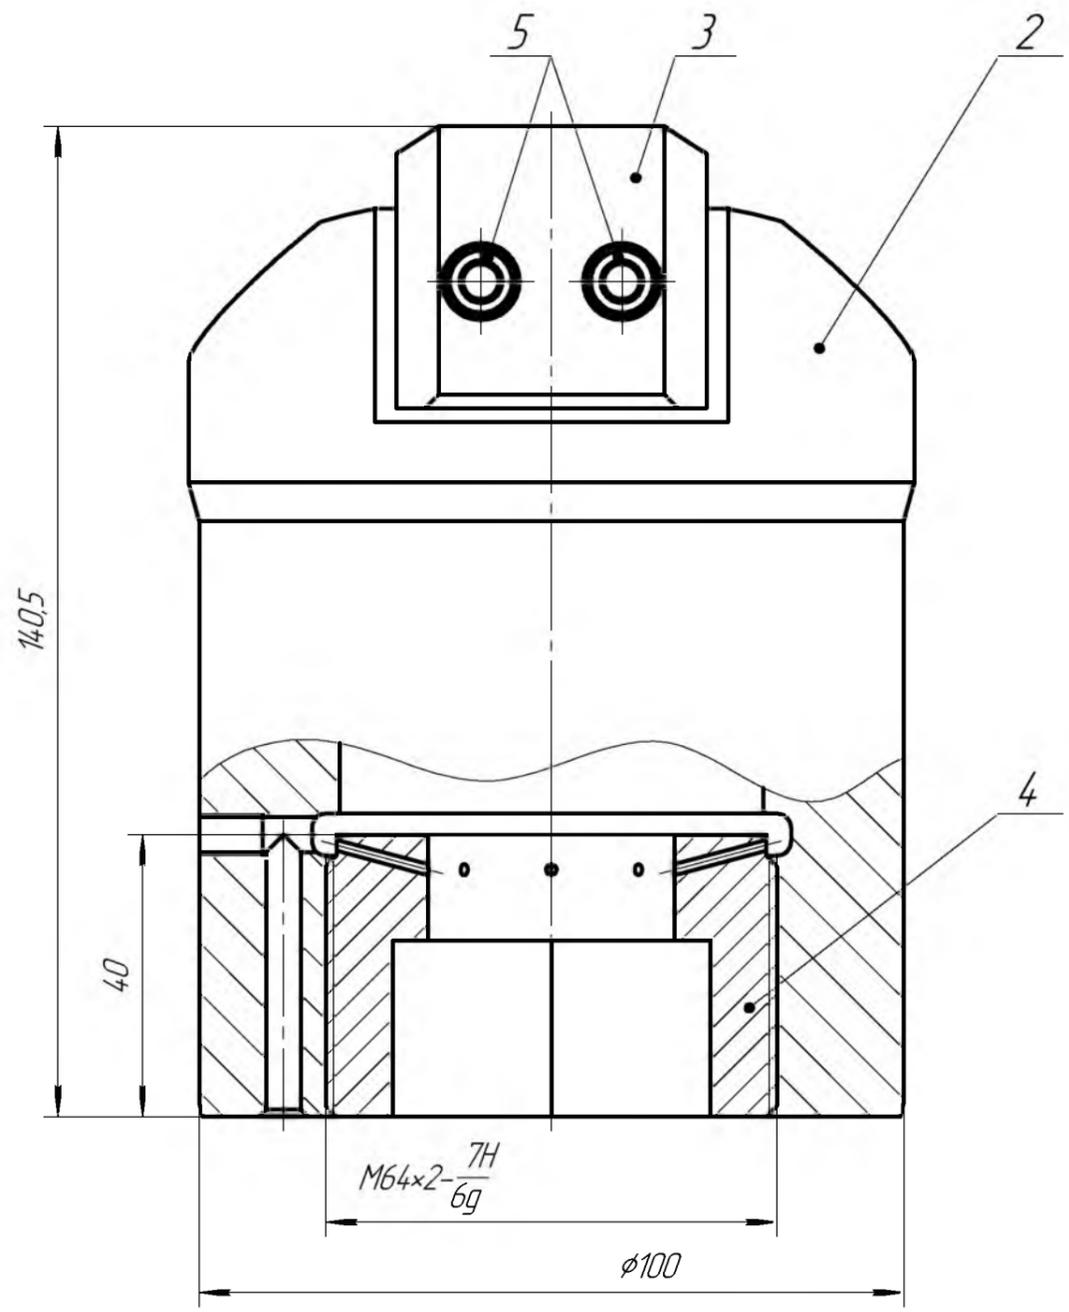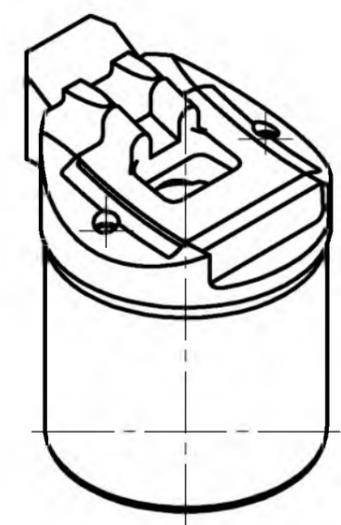

1 Размеры для справок

2 Общие допуски по ГОСТ. 30893 1-2002: H14, h14, ± IT14/2.





Conform 315				Цех №1		
E441.784.00.00 000-01 СБ						
Изм.	Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Лит	Масса
Разраб.		Арапова В.М.	<i>В.М.</i>	26.06.2024	И	5,62
Проб.		Квашнин А.С.	<i>А.С.</i>	26.06.2024		1:1
Т.контр					Лист	Листов 1
Н.контр		Квашнин А.С.	<i>А.С.</i>	26.06.2024	000 "Камский кабель"	
Утв						

Копировал

Формат А3

E44.1777.00.00.001

✓ Ra 1,6

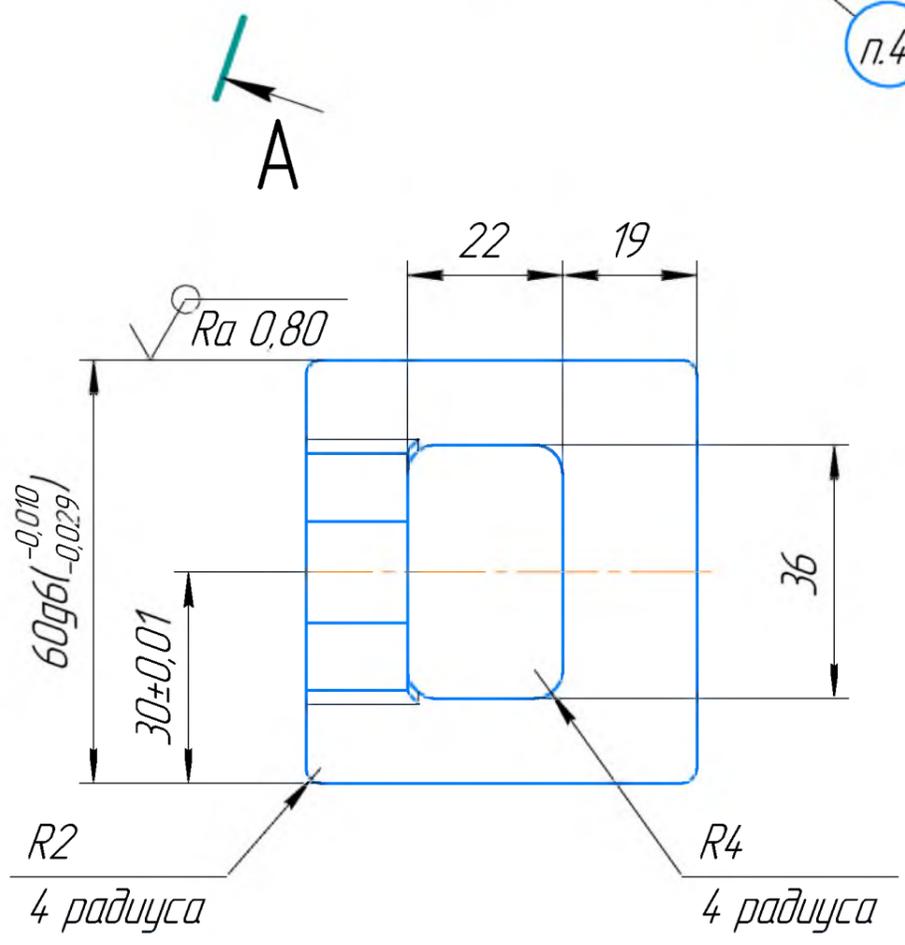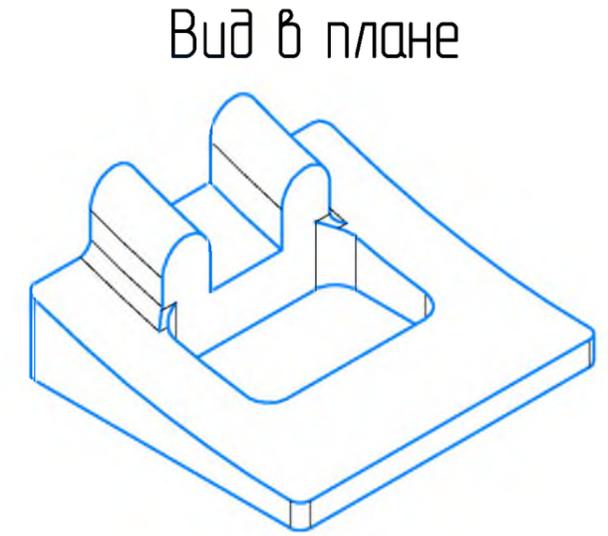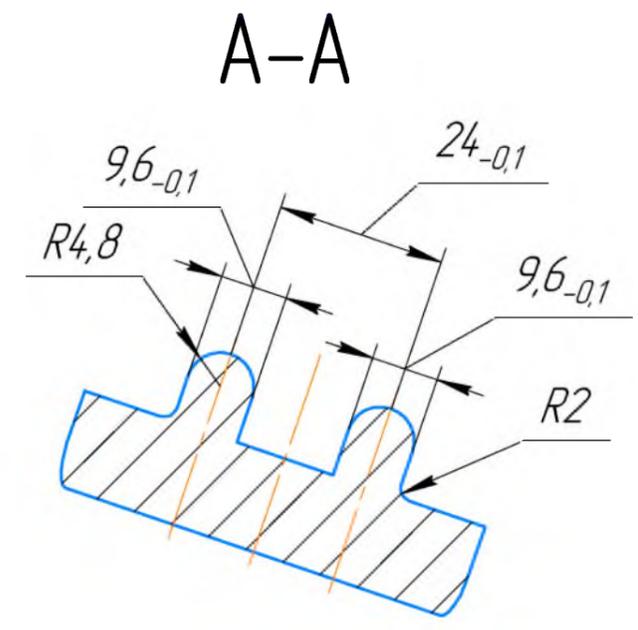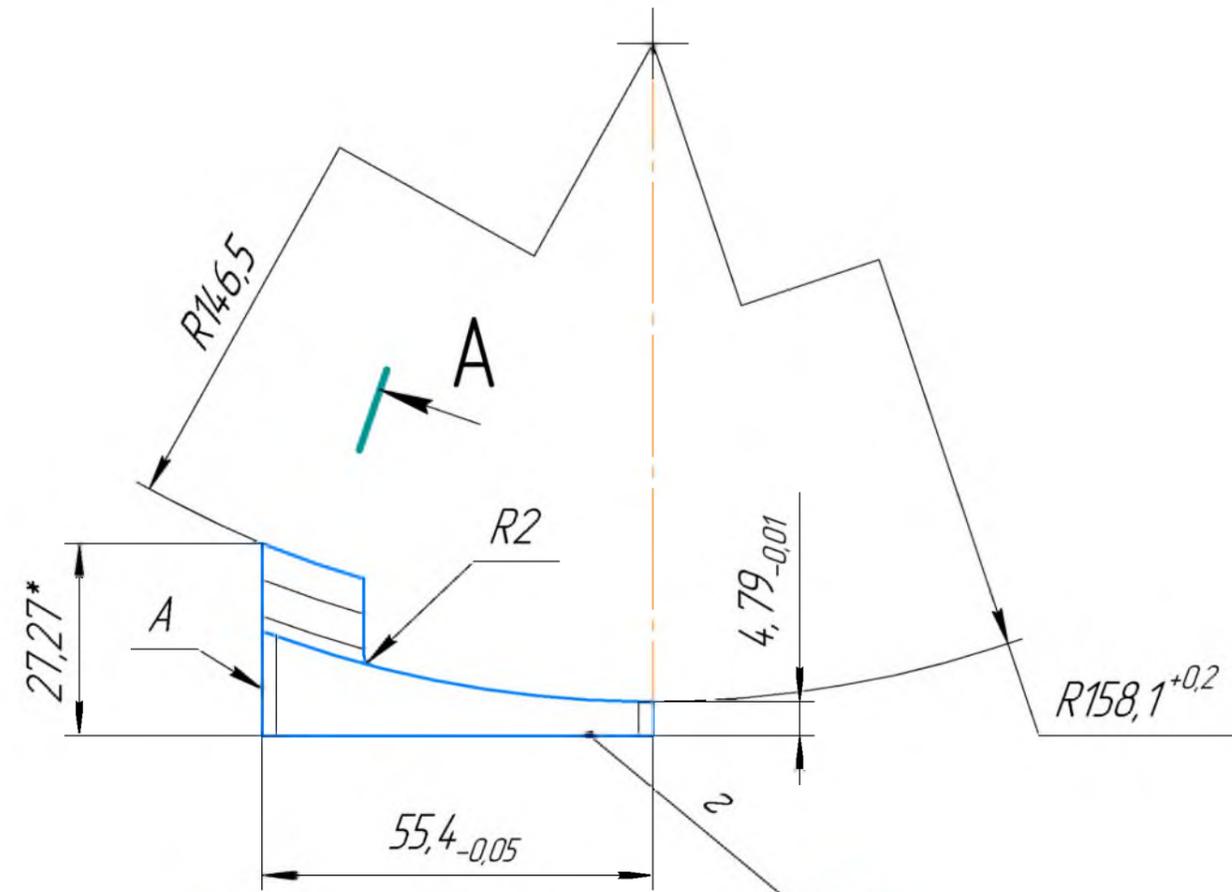


- 1 48..52 HRC
- 2 H9, h9, ± $\frac{IT9}{2}$.
- 3 Поверхность "А" обработать по ответной детали
- 4 Маркировать: знак предприятия-изготовителя, № чертежа
- 5 Оригинальная деталь CHAMBER INSERT 0102-2846-01, A.I.S.I. H13.
- 6 * Размер для справок

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инд. № д.ц.д.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

				Conform 315	Цех №1
				E44.1777.00.00.001	
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Сменный вкладыш 0102-2846-01
Разраб.	Квашнин А.С.			07.04.2022	
Пров.	Политова Л.А.			07.04.2022	
Т.контр.					Лист 1
Н.контр.	Квашнин А.С.			07.04.2022	Листов 1
Утв.					000 "Камский кабель"

E441784.00.00.001

√ Ra 1,6

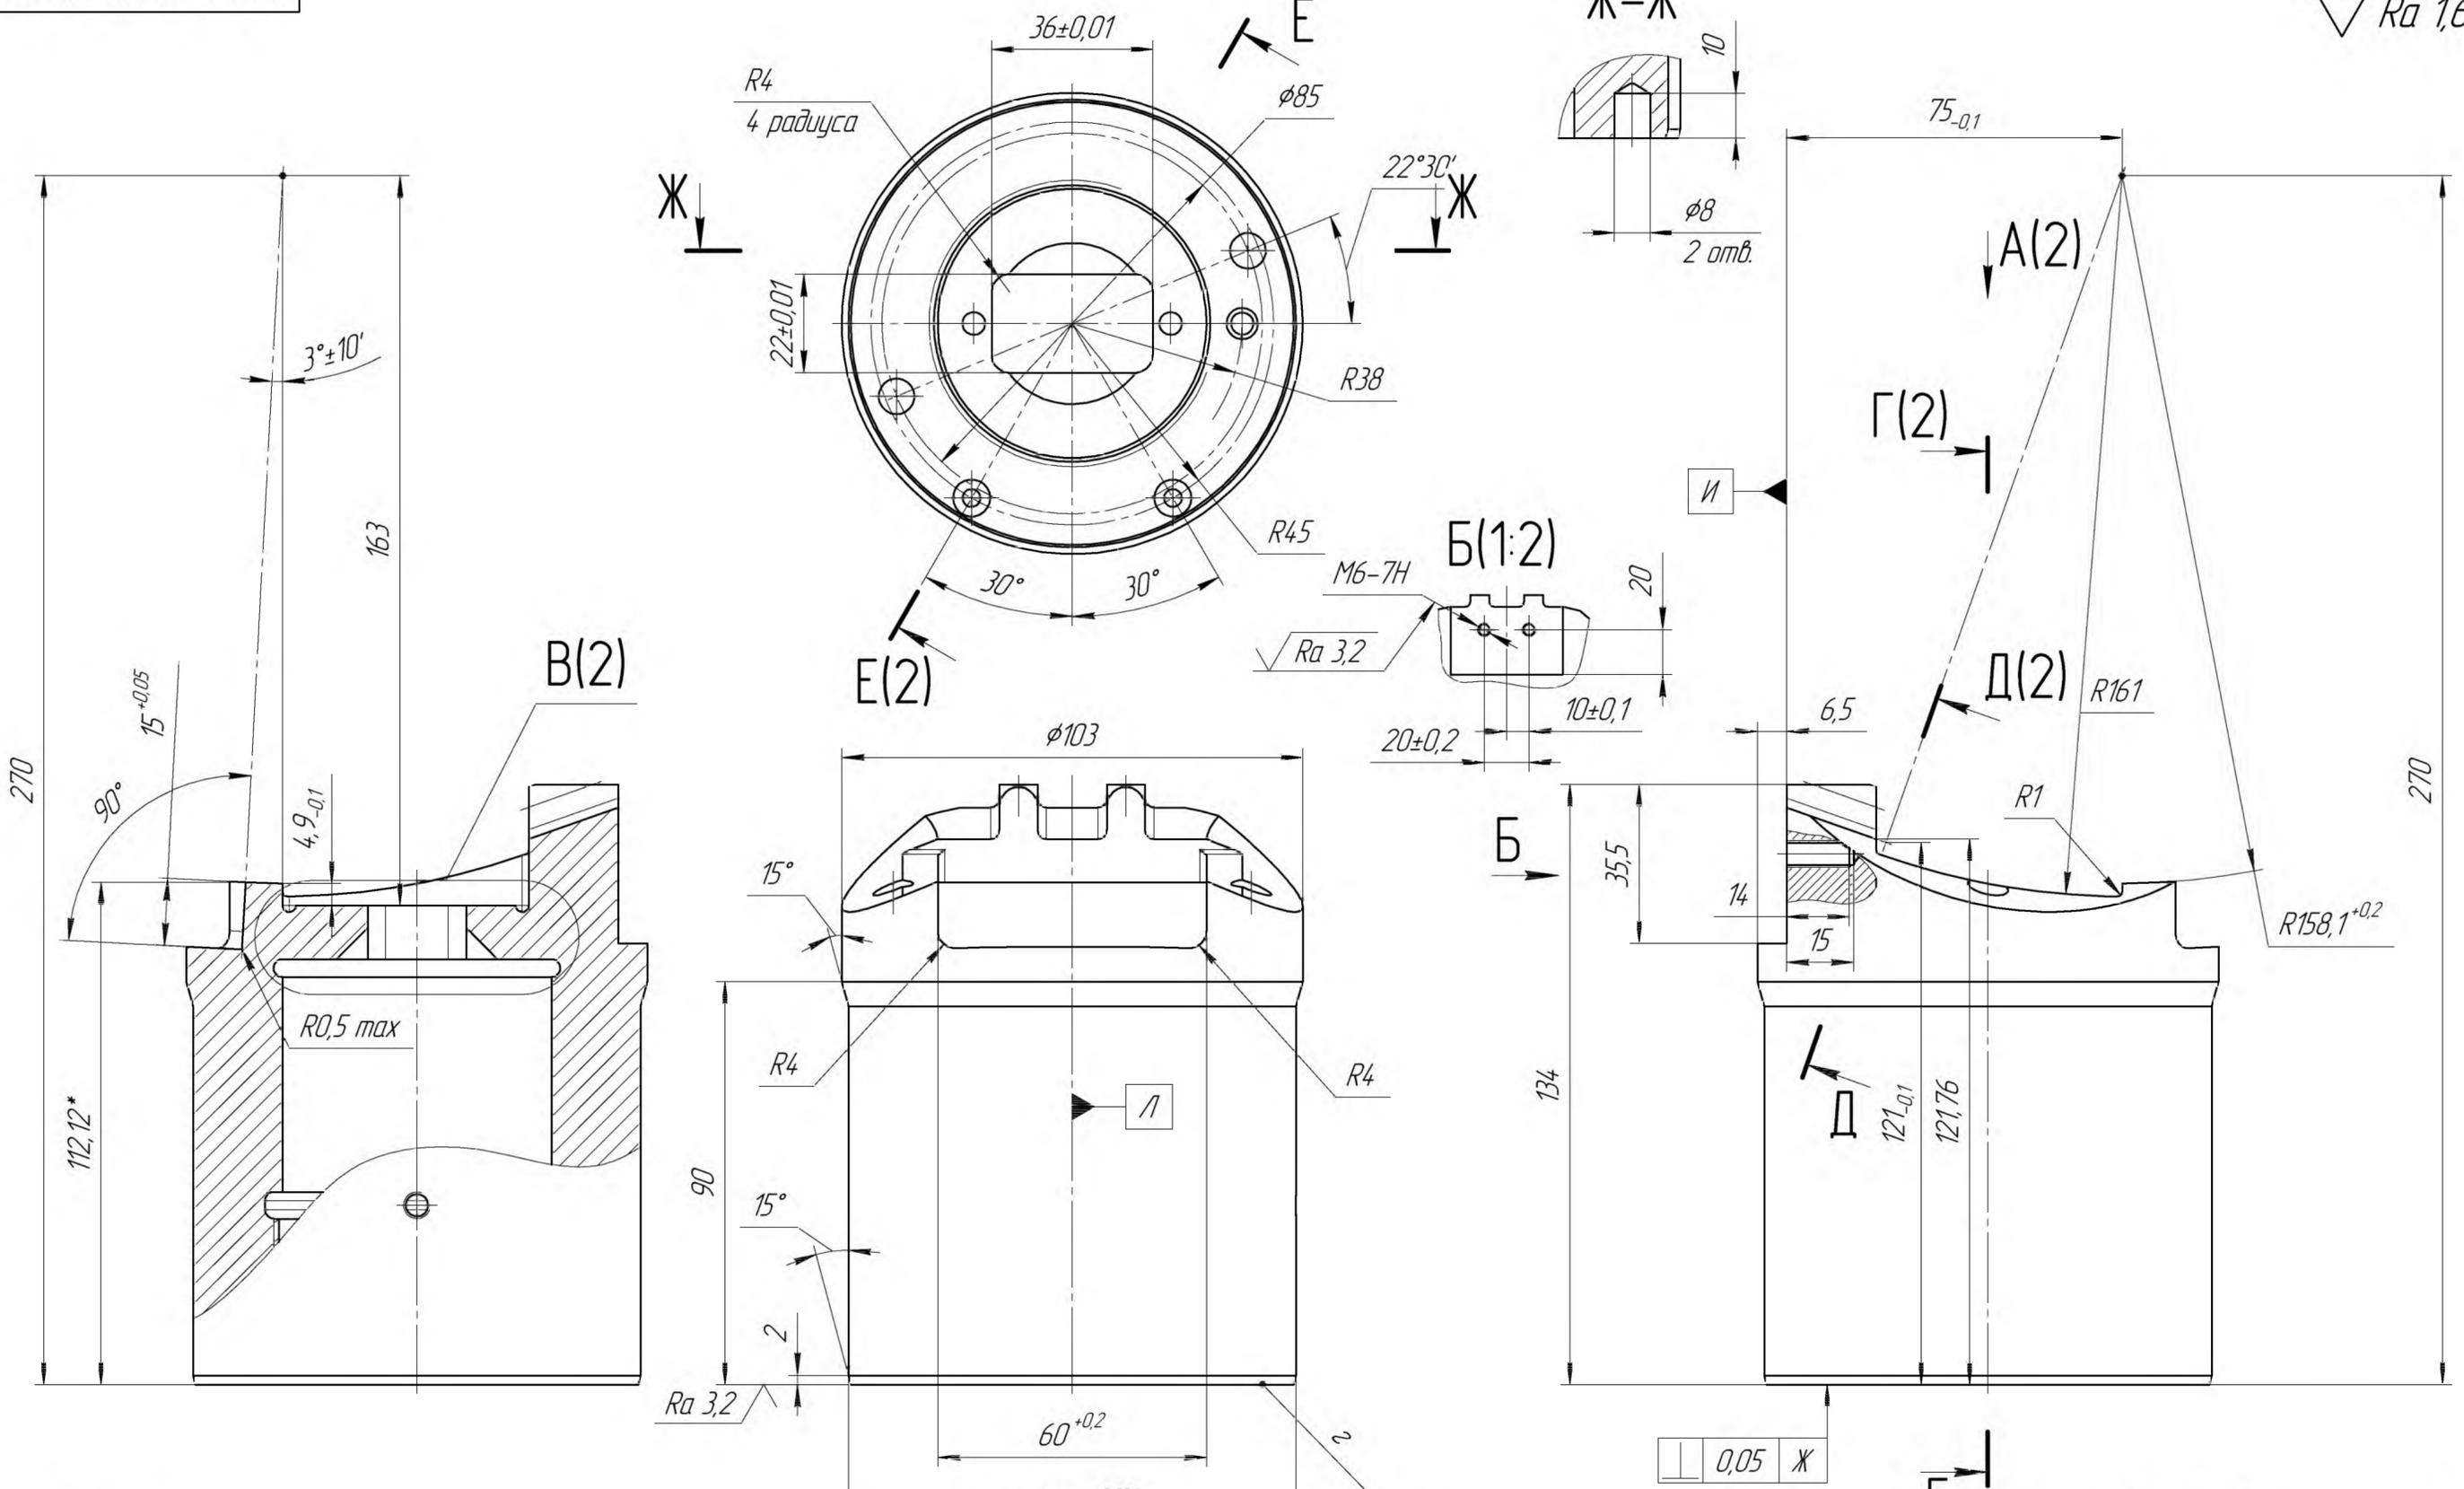


1. 48...52 HRC.
2. H9, h9, ± $\frac{IT9}{2}$.
3. Маркировать: знак предприятия-изготовителя, № чертежа
4. Оригинальная деталь DIE CHAMBER- TGR Al. 9.5, материал A.I.S.I. H13 ESR.
5. * Размер для справок.

Conform 315		Цех №1	
E441784.00.00.001			
Камера 0101-0638 В 01		Лит.	Масса
		И	4,51
		Лист 1	Листов 2
Сталь 4Х5МФ1С ГОСТ 5950-2000		000 "Камский кадель"	
Копировал		Формат А2	


№ п/п
 Изм.
 № док.
 Подп.
 Дата
 Изм.
 № док.
 Подп.
 Дата
 Изм.
 № док.
 Подп.
 Дата

E44.1784.00.00.001


Г-Г(1)

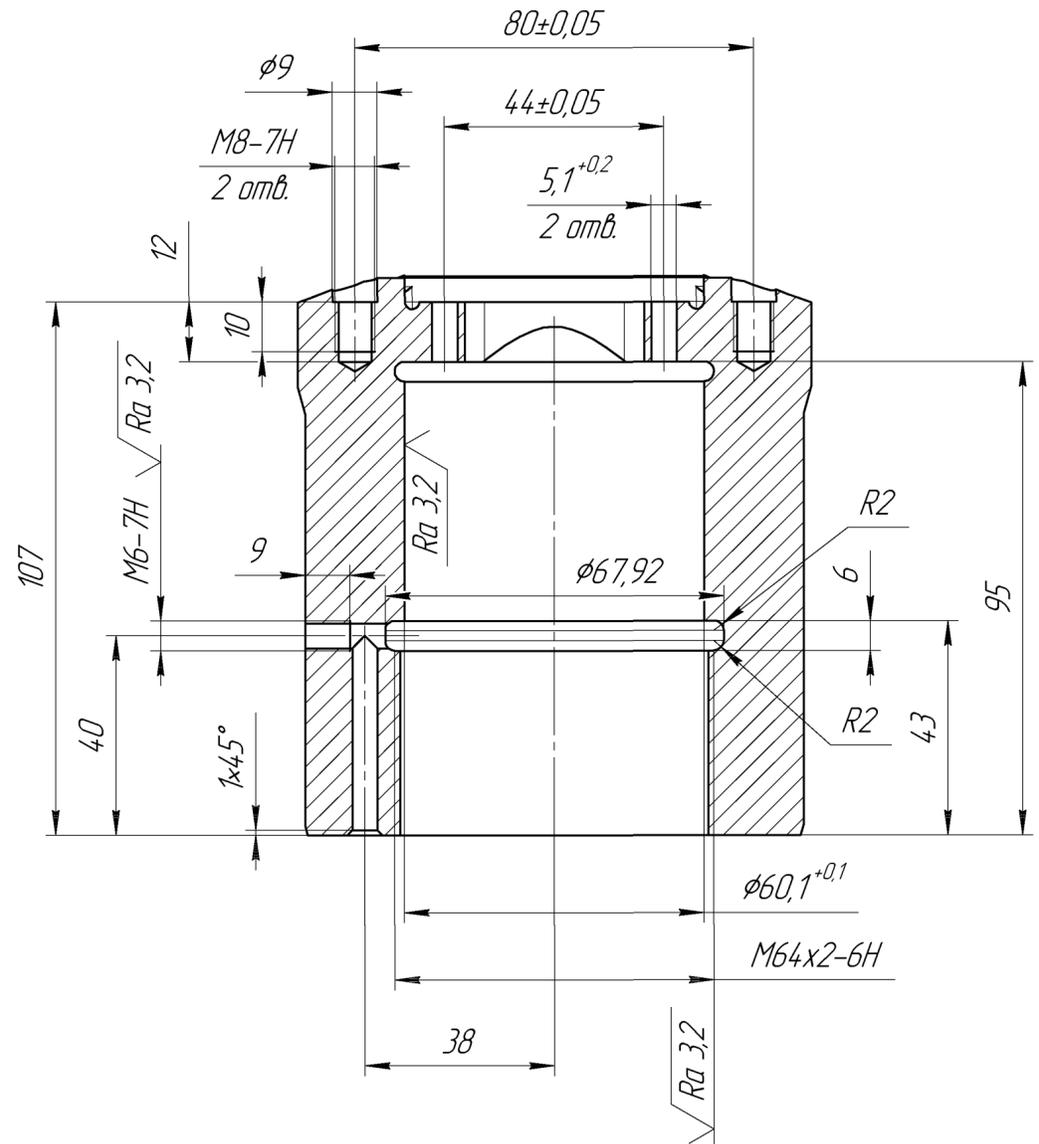


A(1)

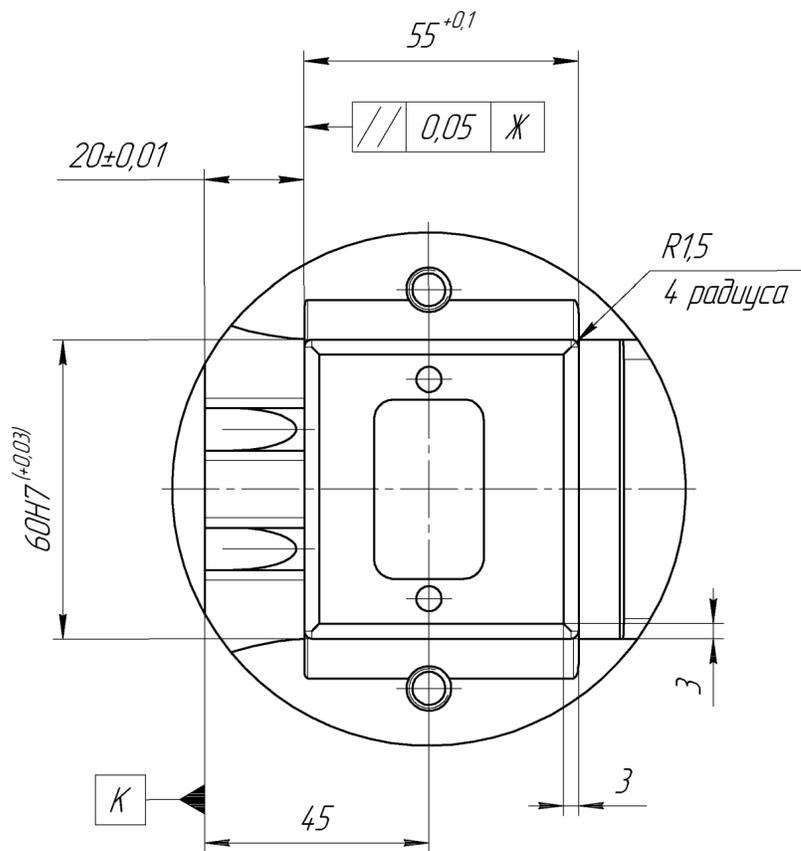


Вид в плане

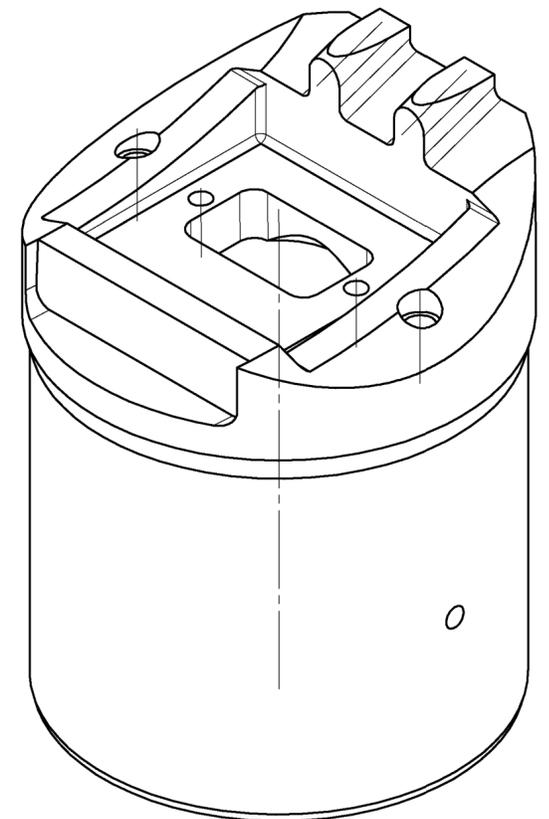

Д-Д(2:1)(1)

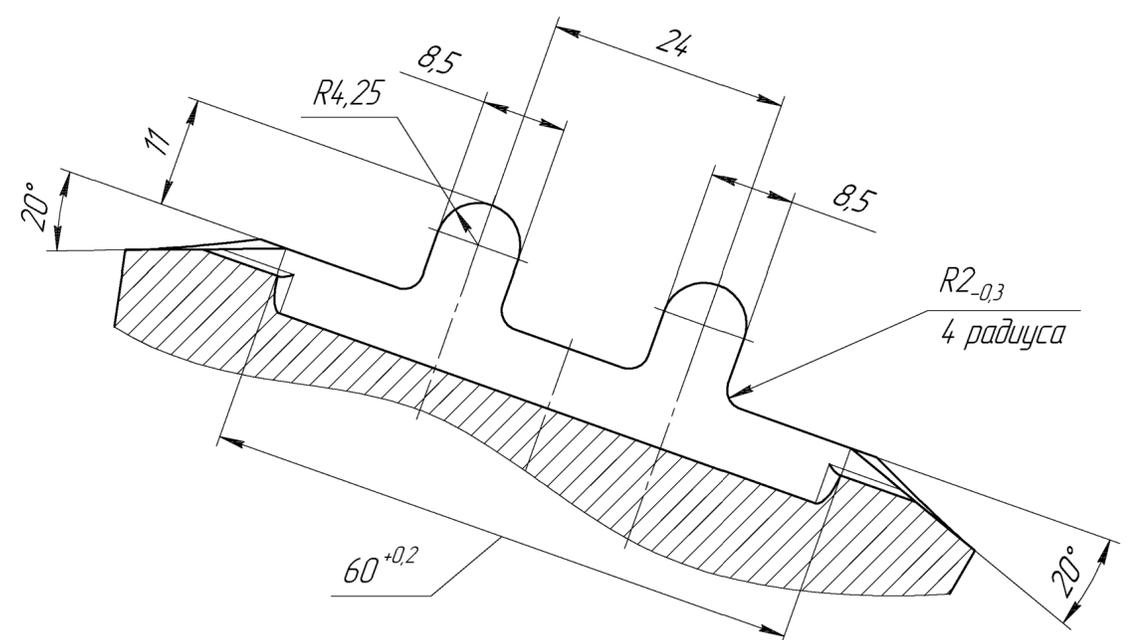


В(2,5:1)(1)

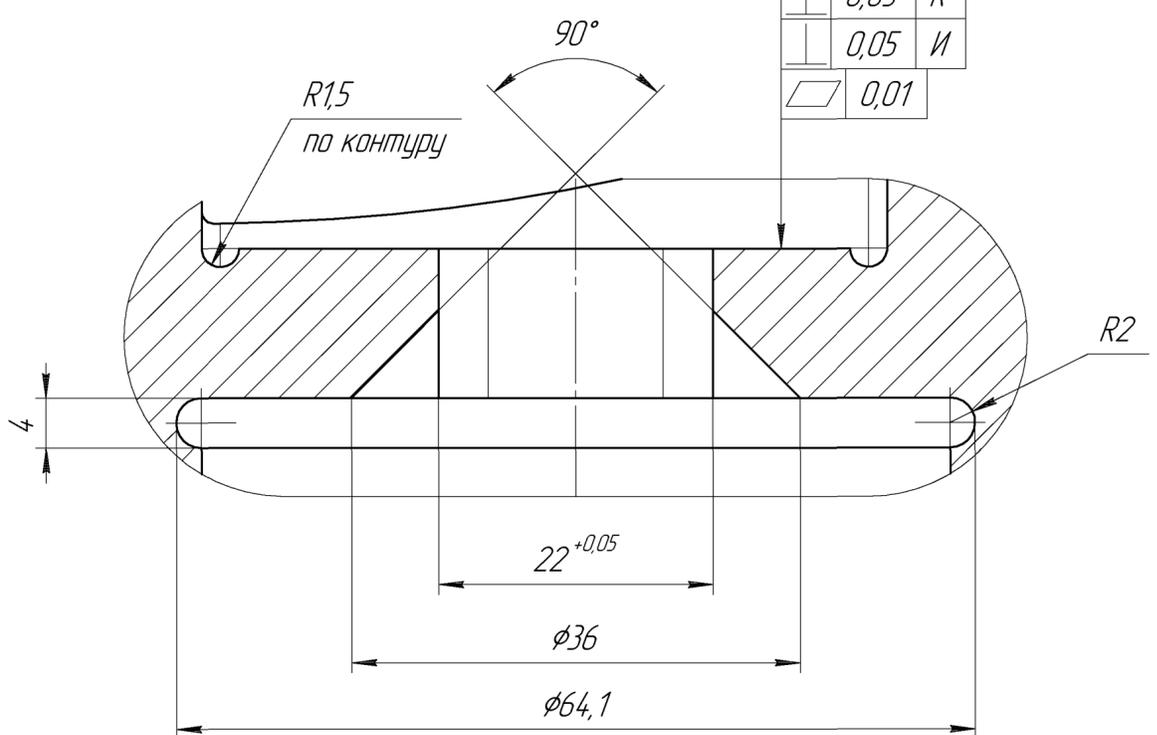

0,05	К
0,05	И
0,01	

Е-Е
2 места(1)

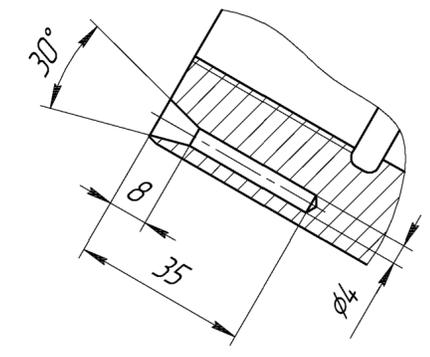

Изм. № разд. Подп. и дата
Взам. инв. № Инв. № дубл. Подп. и дата
Изм. № разд. Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
------	------	----------	-------	------





E44.1784.00.00.001

Лист
2

E44.1784.00.00.002

√ Ra 1,6 (√)

Вид в плане

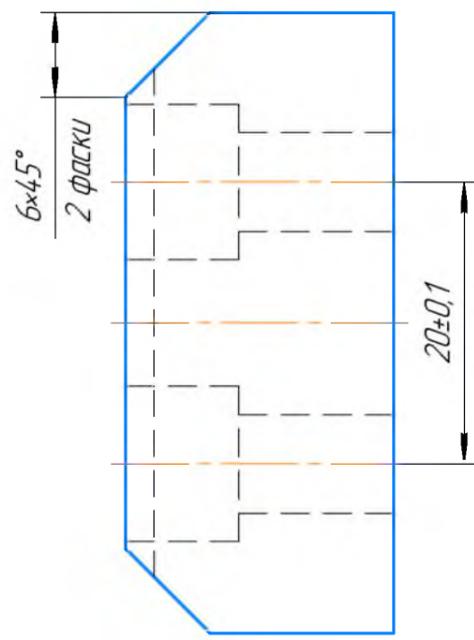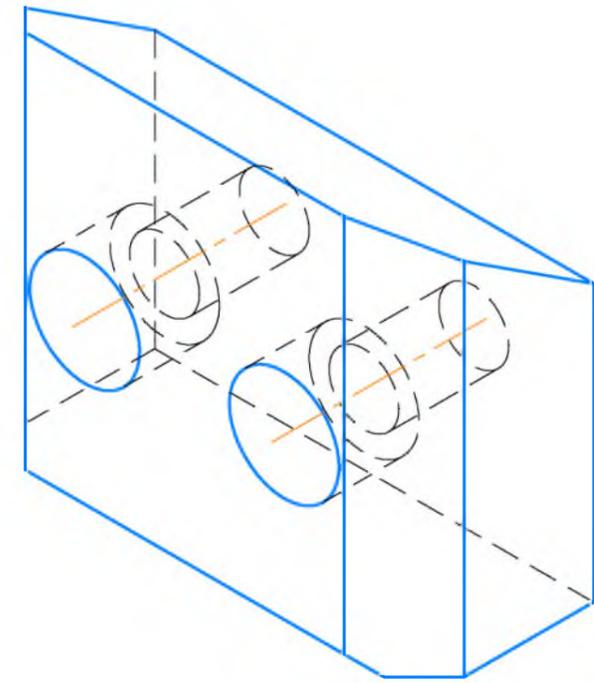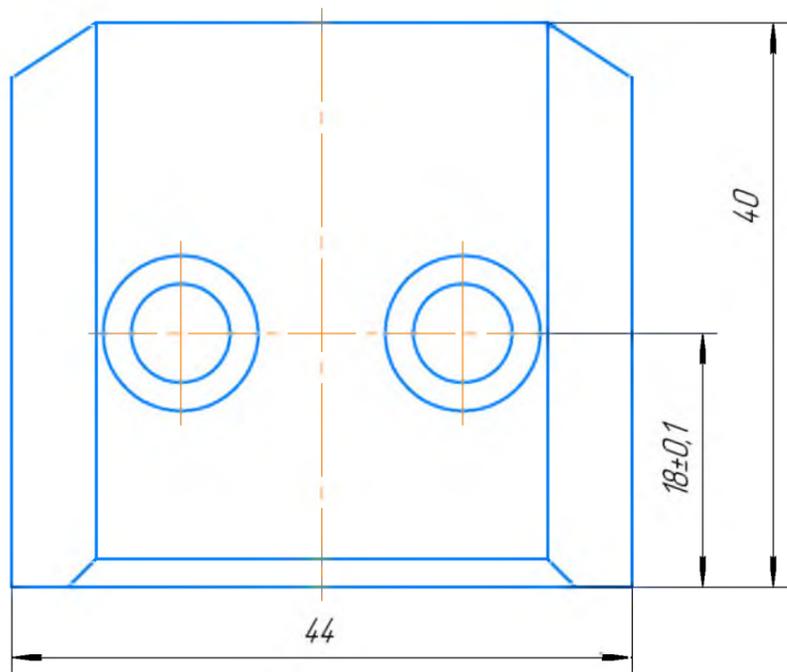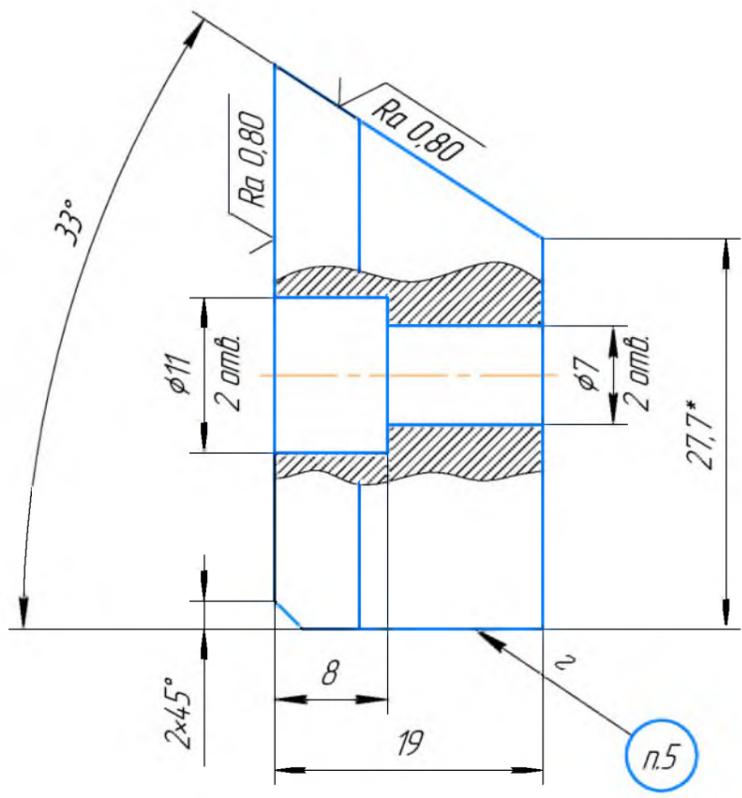

1. Материал-заменитель: 4X5MΦC ГОСТ. 5950-2000
2. 48...52 HRC.
3. * Размер для справок
4. H9, h9, ± $\frac{IT9}{2}$.
5. Маркировать: знак предприятия-изготовителя, № чертежа
6. Оригинальная деталь ABUTMENT SUPPORT, материал A.I.S.I. H13

Ітерв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дщл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.


				Conform 315	Цех №1
E44.1784.00.00.002					
Изм.	Лист	№ док-м	Подп.	Дата	Опора суппорта 0103-2561-D-01
		Арапова	<i>elfo</i>	03.10.2023	
		Квашнин	<i>elko</i>	03.10.2023	
Т.контр					Лист 1
Н.контр		Квашнин	<i>elko</i>	03.10.2023	Листов 1
Утв					000 "Камский кабель"

Копировал

Формат А3

E44.1784.00.00.003

✓ Ra 1,6 (✓)

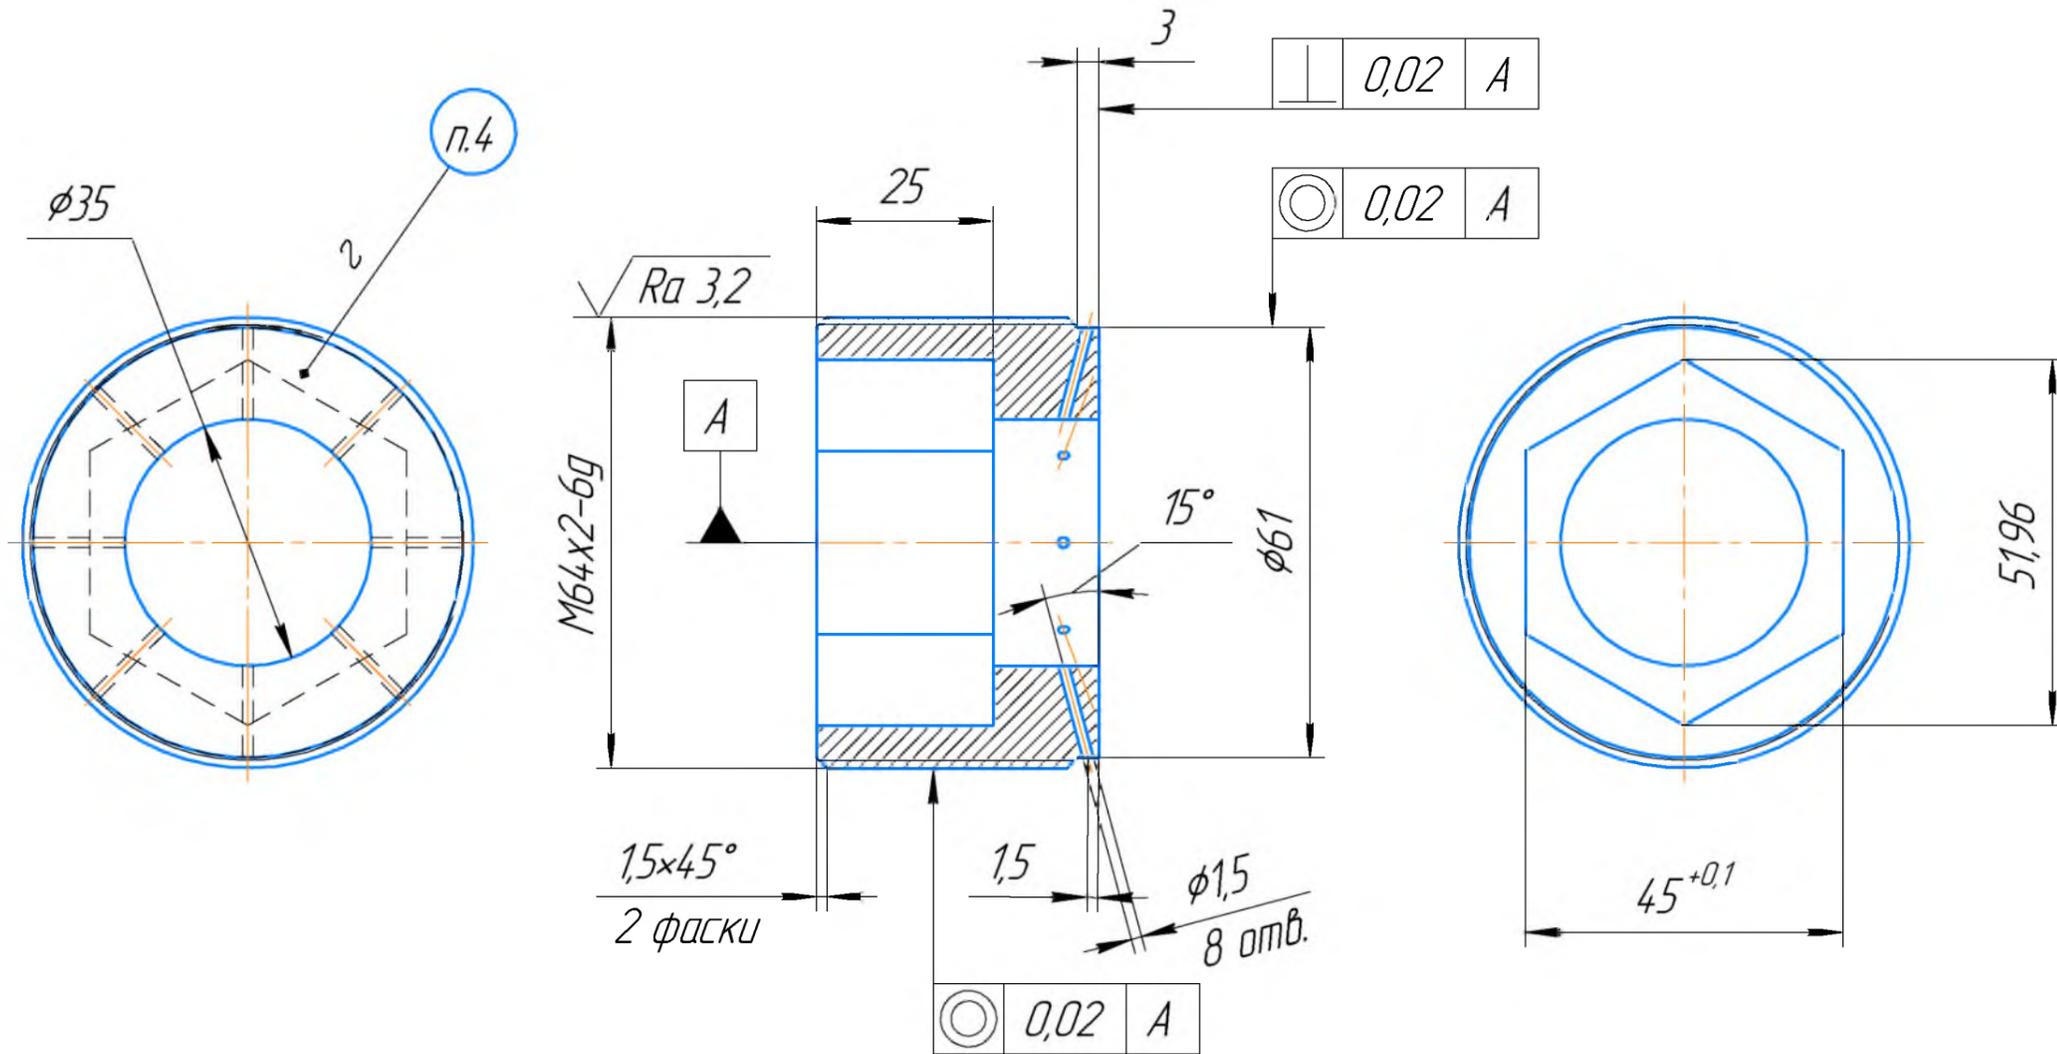


1 32...40 HRC.

2 H12, h12, ± $\frac{IT12}{2}$.

3. * Размер для справок

4 Маркировать: знак предприятия-изготовителя, № чертежа

5 Материал оригинал А.І.S.I. H13.

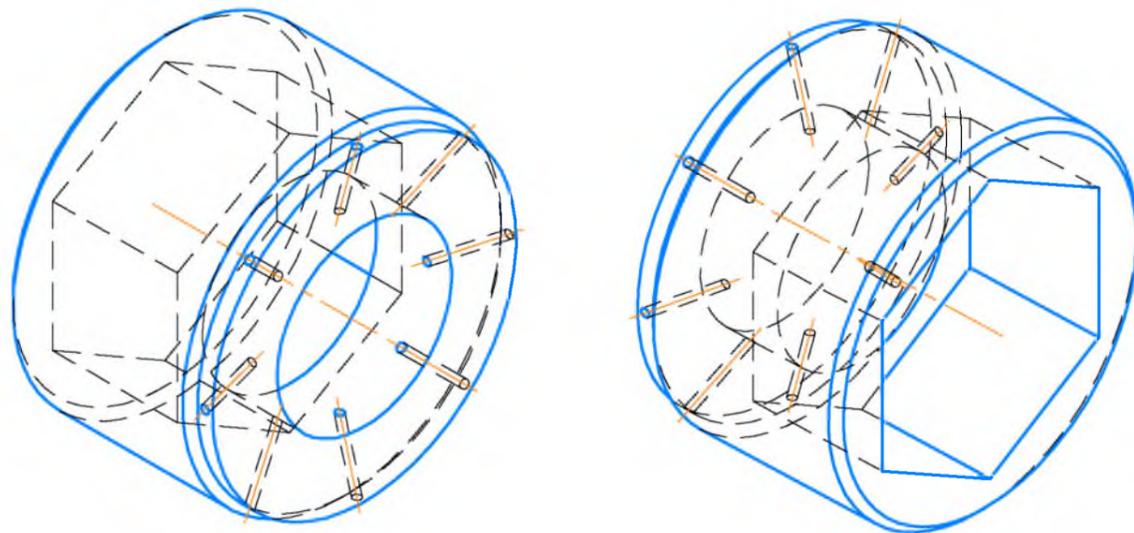

Conform 315				Цех №1		
E44.1784.00.00.003						
Изм. Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Лист	Масса	Масштаб
				И	0,53	1:1
				Лист	Листов	1
Разраб.	Квашнин А.С.	Ф.К.С.	20.12.2023	Гайка		
Проб.	Кладов М.В.	М.В.	20.12.2023			
Т.контр.				Сталь 4X5MΦ1С ГОСТ 5950-2000		
Н.контр.	Квашнин А.С.	Ф.К.С.	20.12.2023	000 "Камский кабель"		
Утв.				Формат А3		

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № д/фол.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.