


000.00.00.090-20111

✓ Ra 6,3 (✓)

Перв. примен.

Справ. №

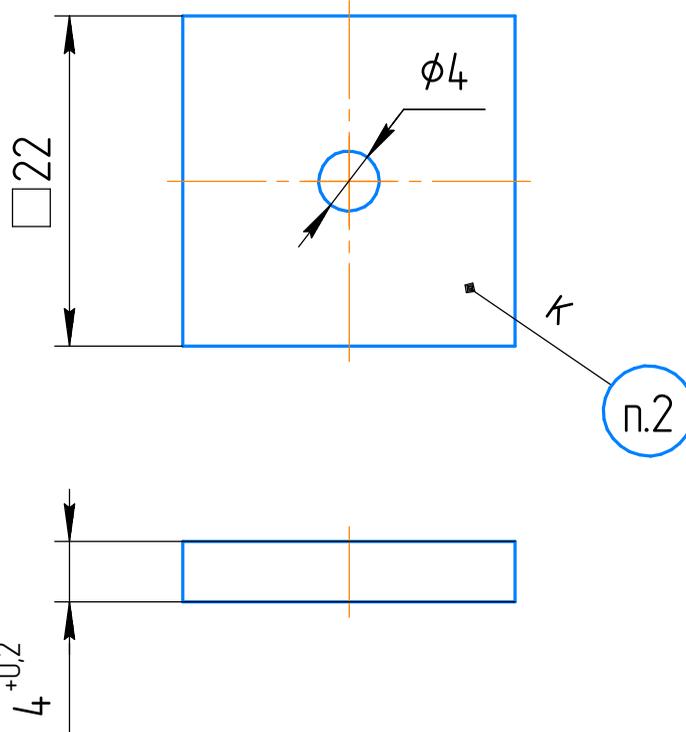

Подп. и дата

Инд. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

1. Пластина предназначена для удаления излишки краски с маркировочного ролика устройства маркировки кабеля ф. "MEDEK & SCHOERNER.
2. Маркировать: знак предприятия- изготовителя.
3. Допускается замена материала по согласованию с заказчиком.

Экструзионная линия SPE-20

Цех №4

ПТ02-060.00.00.000

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Квашнин А.С.	<i>А.С.</i>	18.04.2022
Пров.		Политова Л.А.	<i>Л.А.</i>	18.04.2022
Т.контр.				
Н.контр.		Квашнин А.С.	<i>А.С.</i>	18.04.2022
Утв.				

Пластина

Лит.	Масса	Масштаб
И	0,003	2:1
Лист	Листов	1

Лист винилпласта ВН ГОСТ 9639-71

000 "Камский кабель"