


(Схема раскладки кровельных сэндвич панелей)



Условные обозначения

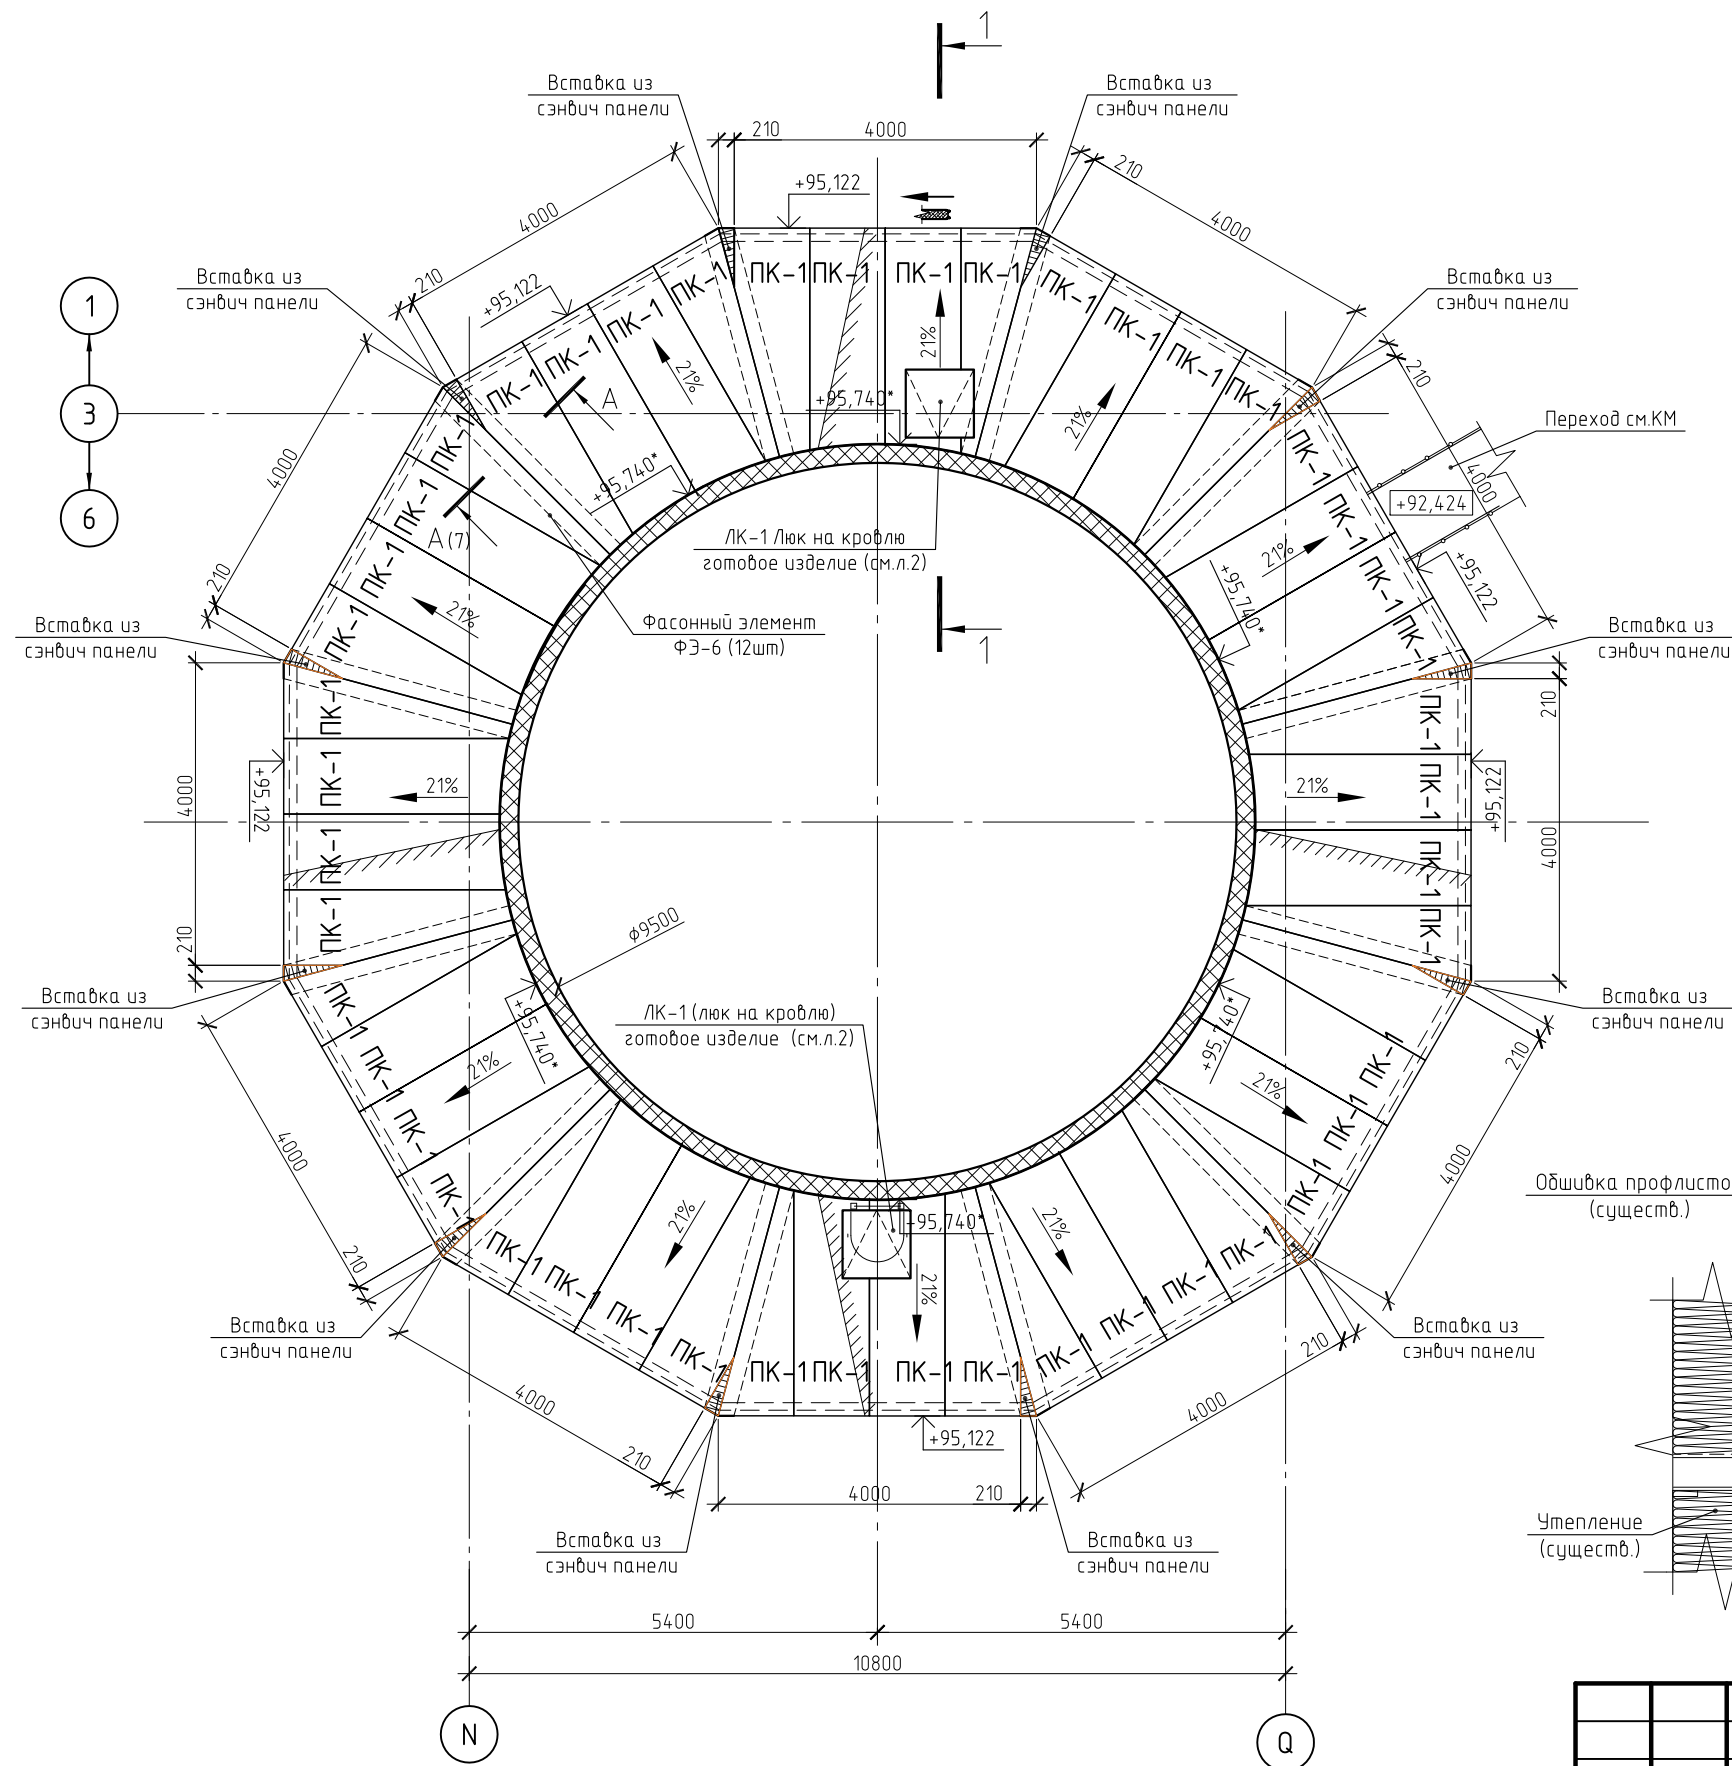


ЛК-1 (Люки выхода на кровлю)
(Люк выхода на кровлю ОПТИМУС с амортизатором
(утеплённый) – 900х900х360(н)мм)



1. Выход на крышу осуществляется через люки заводского изготовления, имеющие размеры 900х900х360(н)мм. Люки утепленные. Спецификацию люков см.л.2..
2. Спецификацию кровельных сэндвич панелей ПК-1 см.л.5
3. Узлы см.л.6;7
4. Привязку люков выхода на крышу и лестниц стремянок смотри раздел КМ.



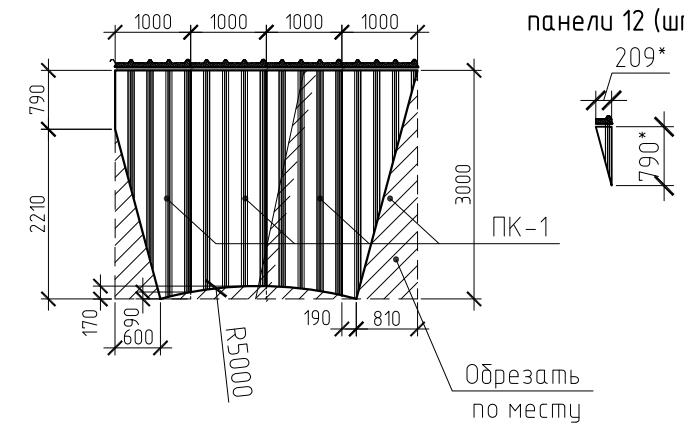

Фрагмент раскладки кровельных сэндвич панелей 12 (участков)

Вставка из сэндвич
панели 12 (шт)

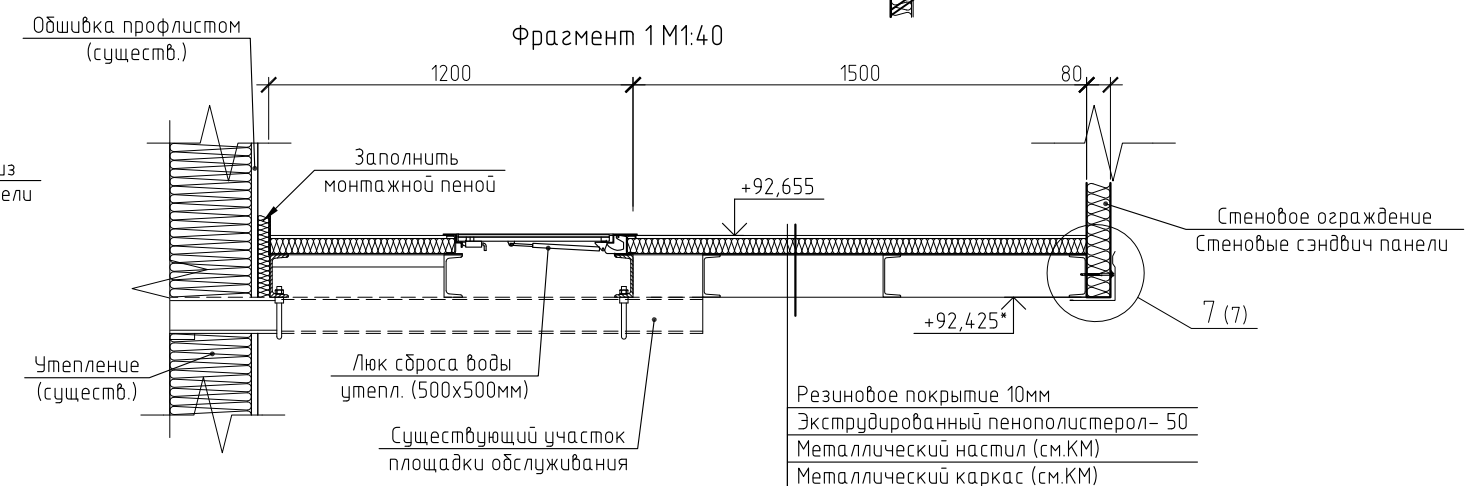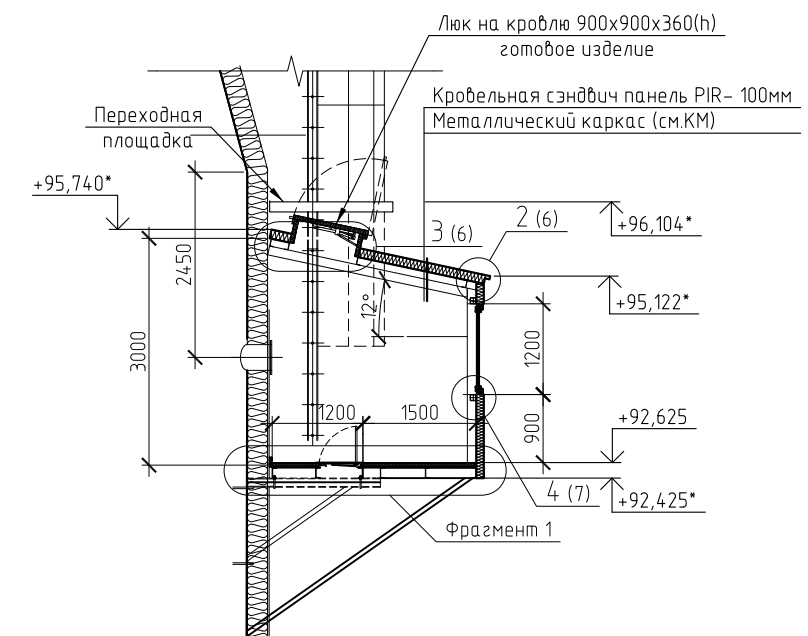

Разрез 1-1



						16/24-351-AP			
						ООО "Петербургцемент"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.		Гончаров			05.24	Укрытие площадки обслуживания форсунок дашни кондиционирования ЗЗ1СТ200	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Арбузова			05.24		Р	3	
Н.контроль		Ампаева			05.24		 ПРОМПРОЕКТ		
						План кровли укрытия. Разрез 1-1. Фрагмент (Схема раскладки кровельных сэндвич панелей)			