







Отопление  
План на отм. +92,625

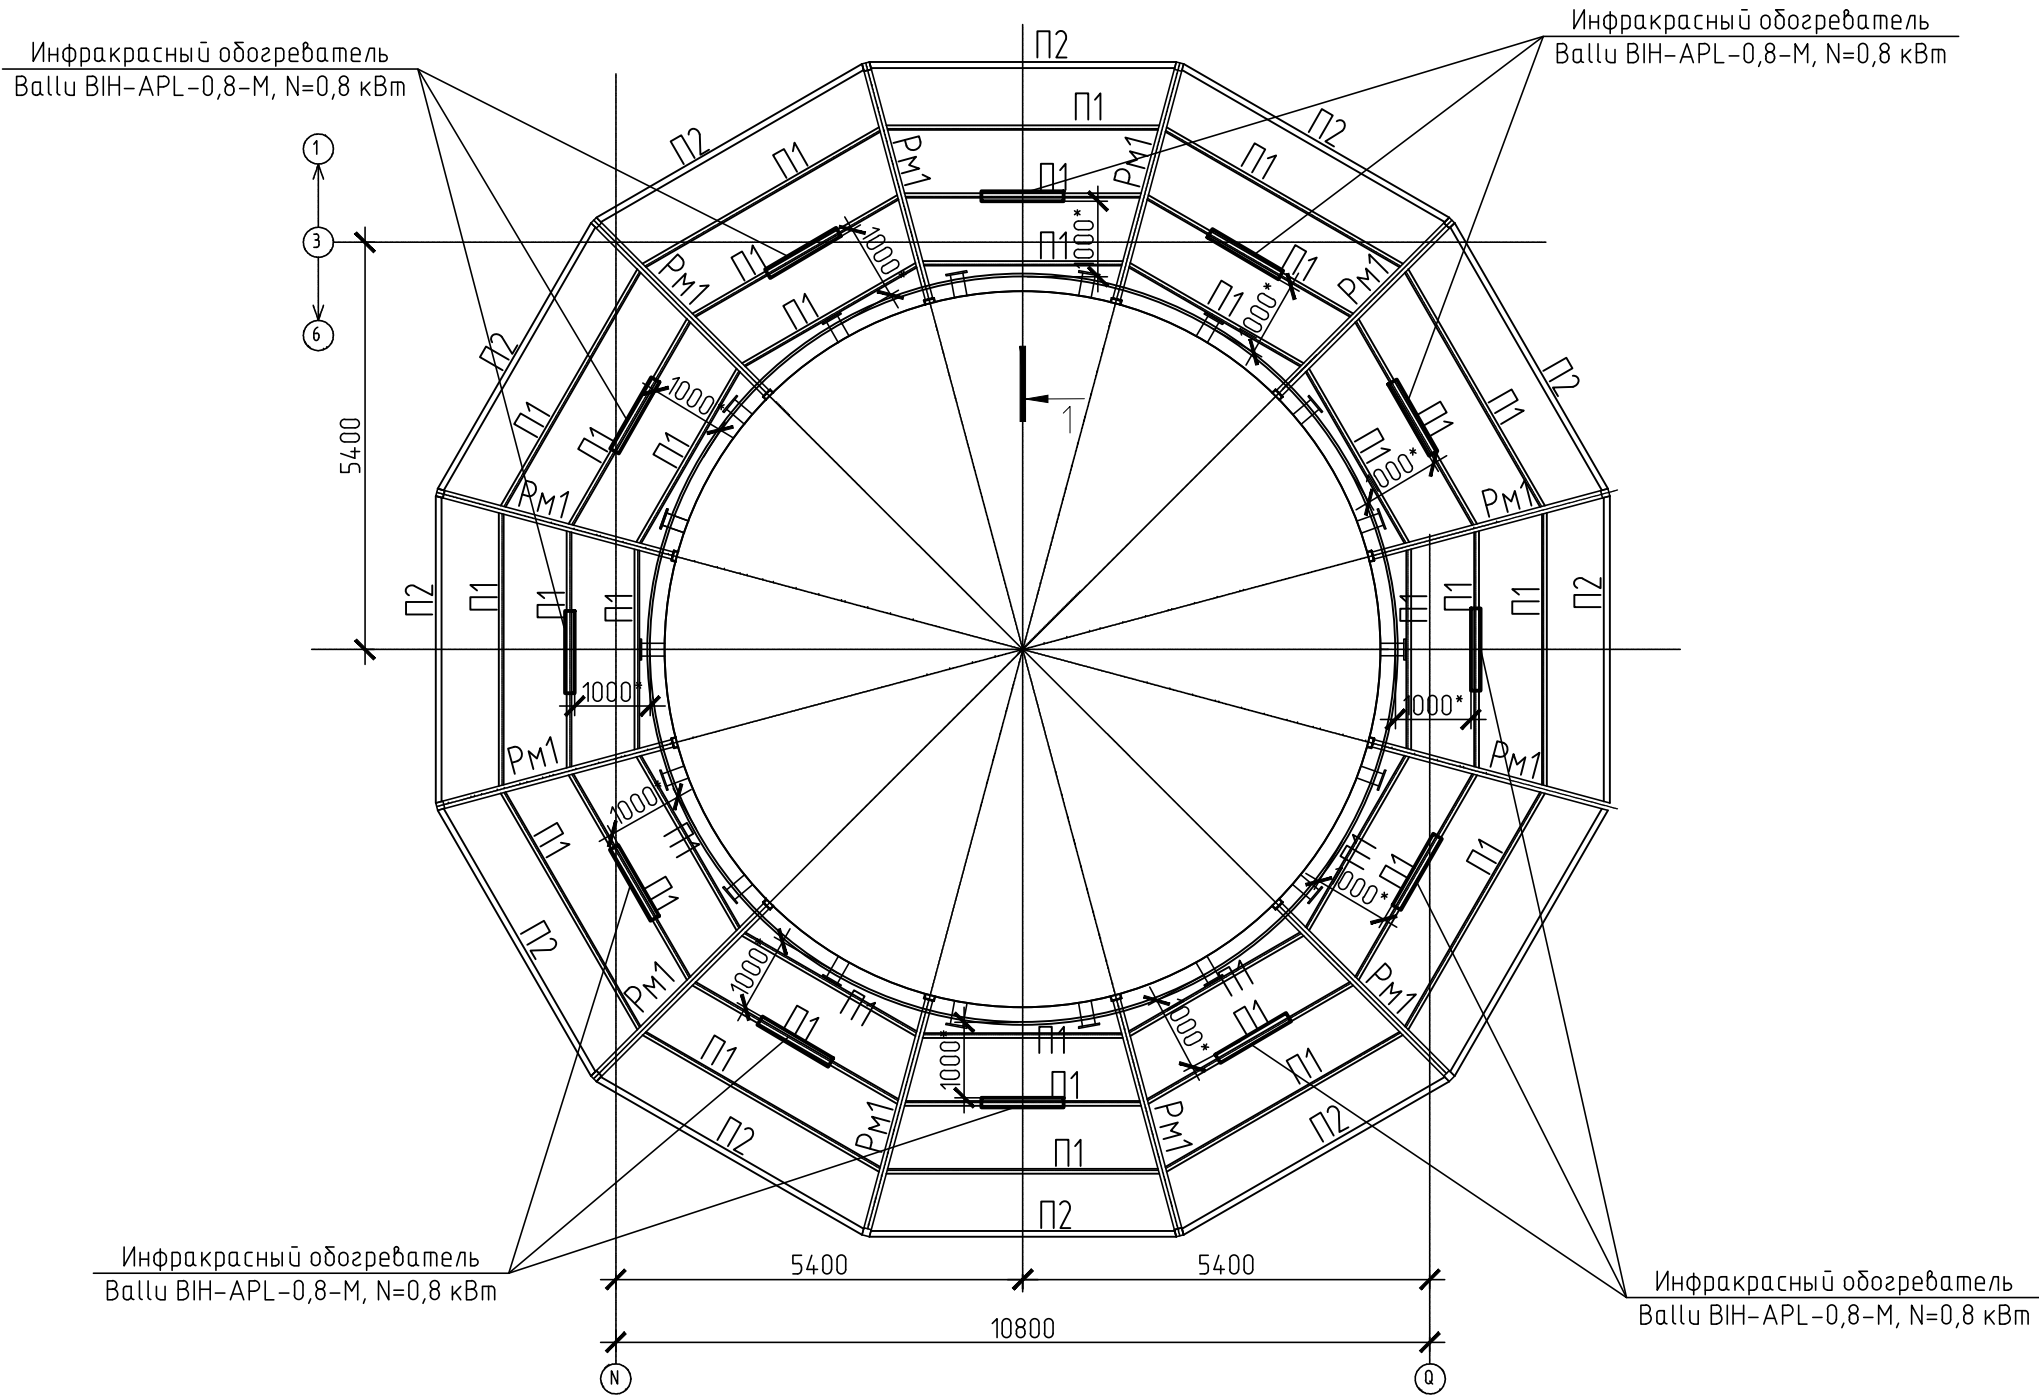

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Размеры и высотные отметки со знаком " \* " могут быть незначительно изменены при монтаже

						16/24-351-0В			
						ООО "Петербургцемент"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Укрытие площадки обслуживания форсунок башни кондиционирования 331СТ200	Стадия	Лист	Листов
Разраб.	Захарова				04.24		Р	2	
Проверил	Канищева				04.24				
Н. контр.	Атпаева				04.24				
Нач.отдела	Шкуропатенко				04.24				
						Отопление План на отм. +92,625	 <b>ПРОМПРОЕКТ</b>		

Согласовано			
Инв. № подл.	06096	Подп. и дата	04.24
Взам. инв. №			