


Схема административно-складских помещений
Схема уравнивания потенциалов, молниезащита и заземление

План на отм. 0.000

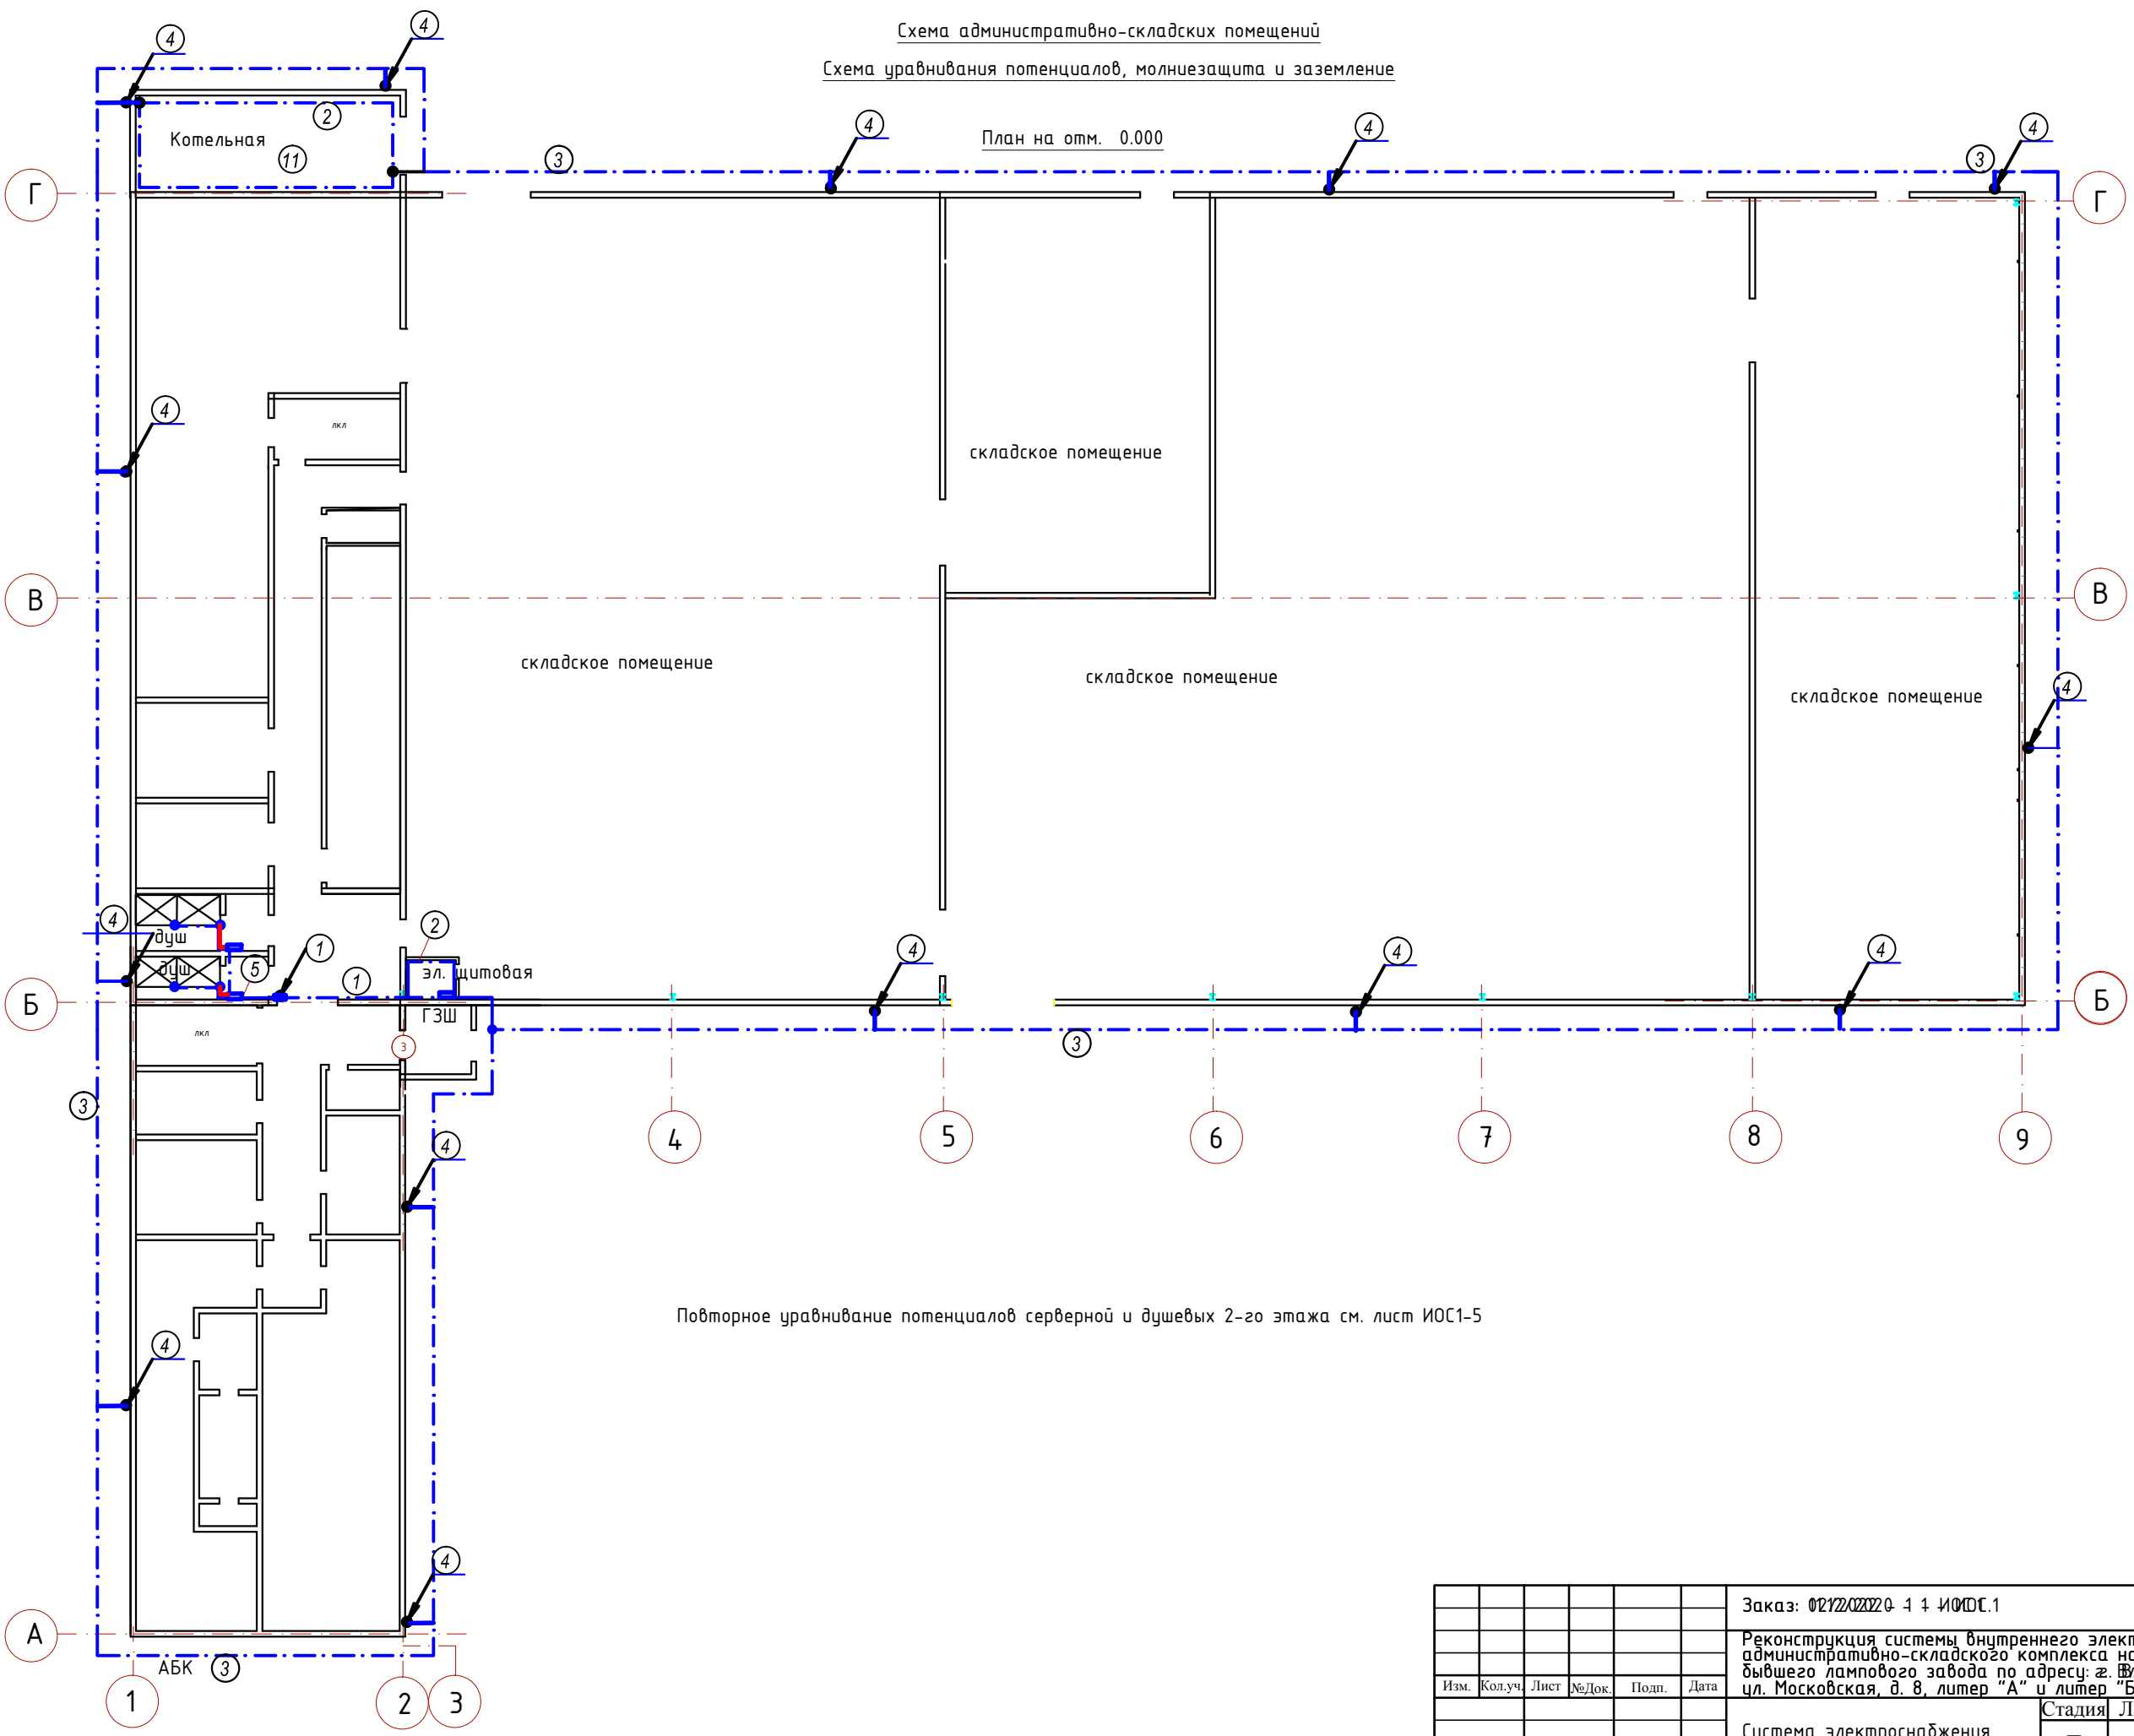

Повторное уравнивание потенциалов серверной и душевых 2-го этажа см. лист ИОС1-5

| | | | | | |
|--------------|----------------|------------|--|--|--|
| Согласовано | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Изм. № подл. | Подпись и дата | Взам инв № | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|------|-------|-----------------------------------|------|
| Заказ: 0212/2020-14 ИОС1 | | | | | |
| Реконструкция системы внутреннего электроснабжения административно-складского комплекса на территории бывшего лампового завода по адресу: г. Владикавказ, чл. Московская, д. 8, литер "А" и литер "Б1". | | | | | |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №Док. | Подп. | Дата |
| | | | | | |
| Система электроснабжения | | | | Стадия | Лист |
| | | | | П | 14 |
| Разработчик: Мазиева | | | | ООО "Владпроект-М" г. Владикавказ | |
| План на отм. 0.000. Уравнивание потенциалов. Заземление | | | | | |