

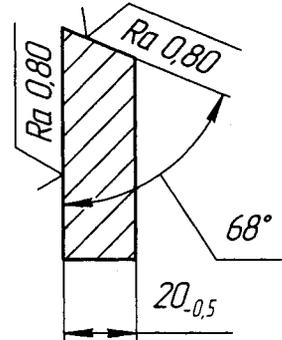


E432.2264.00.00.001

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

Перв. примен.

Справ. №

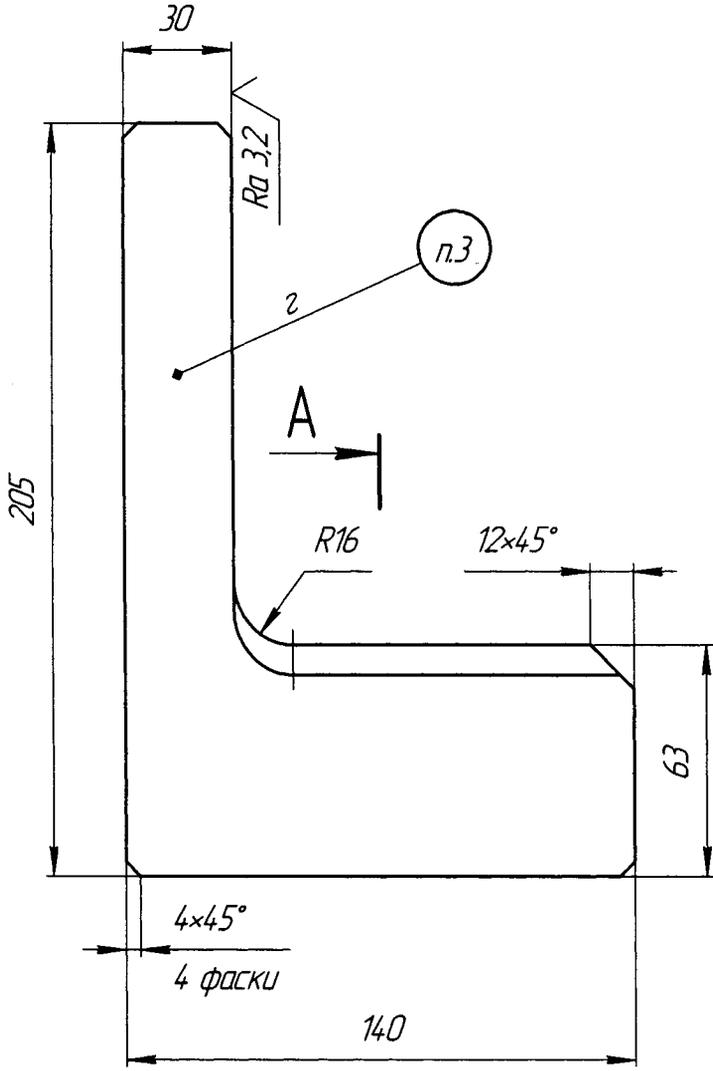

1. 54...62 HRC
2. H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$.
3. Маркировать: знак фирмы изготовителя, № чертежа
4. Допускается замена материала на сталь 6XB2C.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дудл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

				Унтервальцы		Цех 2	
				E432.2264.00.00.001			
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Квашнин	<i>[Signature]</i>	17.01.2020		1,945	1:2	
Пров.	Политова	<i>[Signature]</i>	17.01.2020				
Т.контр.				Лист	Листов 1		
Н.контр.	Квашнин	<i>[Signature]</i>	17.01.2020	Сталь X12MΦ ГОСТ 5950-2000		Камский кабель	
Утв.							