## ШАБ. Монтажная единица 01

| Защитный аппарат | Измерение тока и напряжения АБ. Питание центрального блока системы мониторинга АБ. | Аккумуляторная батарея.<br>Подключение РЕПЕЙ-Д в системы мониторинга аккумуляторных батарей Репей, контроль температуры, напряжения и емкость каждого моноблока. |
|---|---|---|

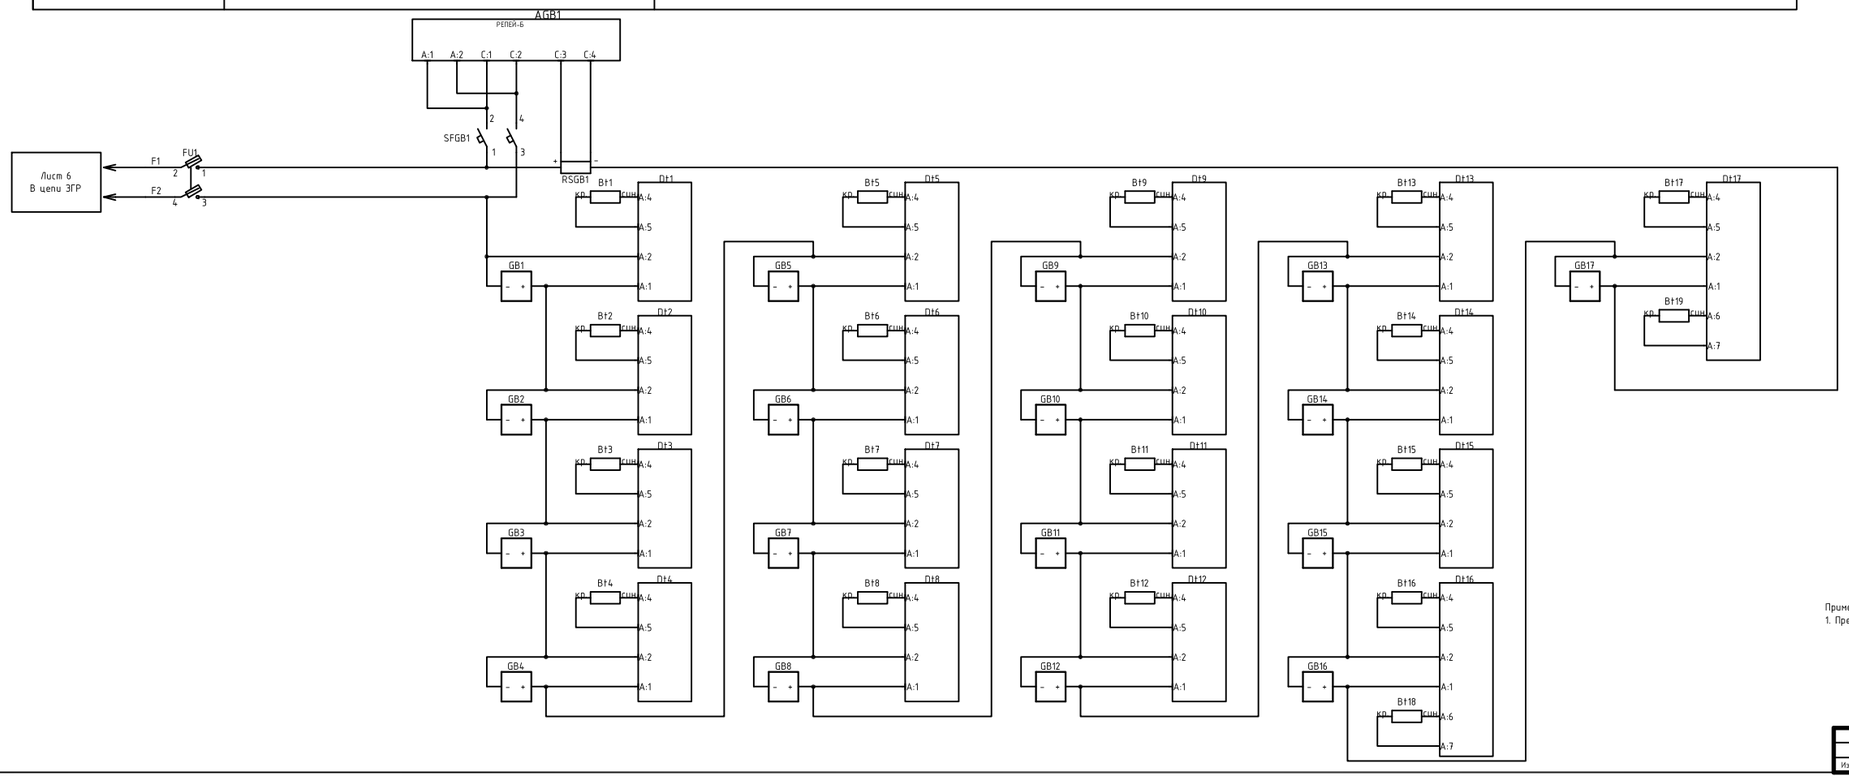


Связь центрального блока и датчиков системы мониторинга аккумуляторных батарей




Связь центрального блока Репей с РЕПЕЙ-Датчиками контроля аккумуляторов и оперативным смартфоном по каналу Bluetooth

Примечание:
1. Предусмотреть места крепления температурных датчиков Лаурель-12 (4шт) типа NTC015HP00 CAREL

| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | _____ЭП | Лист 6.7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Формат А3