


Положение SA3 соответствует режиму "отключено"




В режиме "Местное управление" замкнуты контакты 3-4 секций SA3 2.5 и SA3 4.7

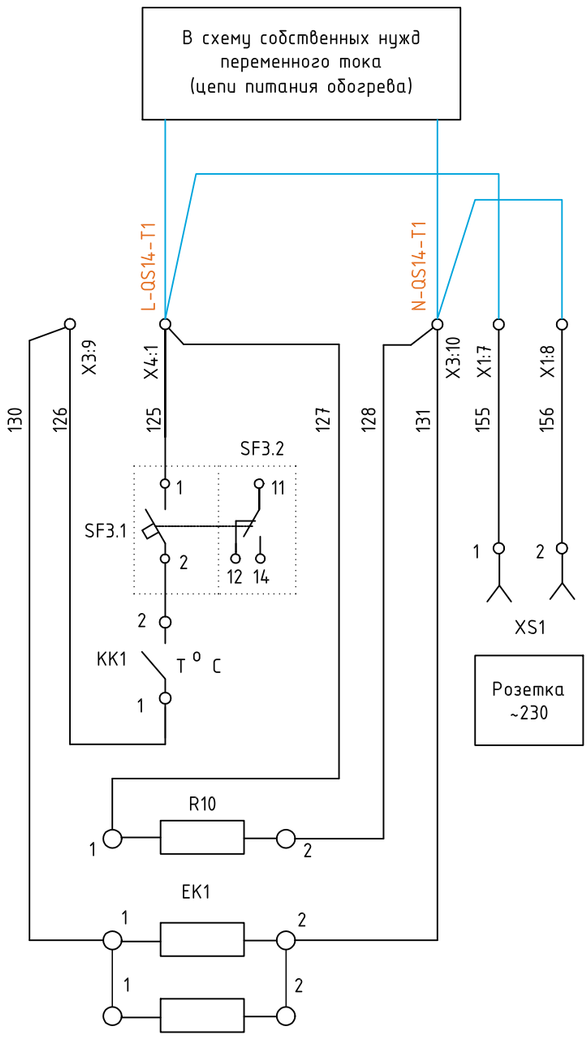


В режиме "Дистанционное управление" замкнуты контакты 3-4 секций SA3 1.4 и SA3 3.6

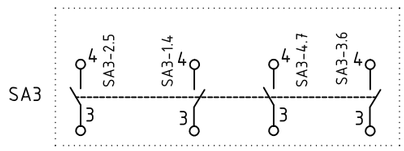


| Поз. обозна-чение | Наименование | Кол. | Примечание |
|---|---|---|---|
| EK1 | Резистор ПЭВ-100-510 Ом | | |
| | ОЖ0.467.576ТУ | 2 | |
| | | | |
| EL1 | Лампа ПШ215-225-15, ТУ16-88 УСО.337 852 ТУ | 1 | |
| | Патрон Е14Н10П-09 04, ГОСТ 2746.1-88 | 1 | |
| | | | |
| R10 | Резистор ПЭВ-25-2,4 кОм, ОЖ0.467.576ТУ | 1 | |
| | | | |
| VDR1 | Лампа СКЛ14Б-К-2-220 ЕНСК.433137.009ТУ | 1 | красная |
| VDG1 | Лампа СКЛ14Б-Л-2-220 ЕНСК.433137.009ТУ | 1 | зеленая |
| | | | |
| KCC1,KCT1, | Реле РТ570220, 220 В постоянного тока | 3 | |
| KB1 | Розетка YPT78704 | 3 | |
| | | | |
| KM1 | Пускатель ПМ12-025103 У3 220В постоянного тока | | |
| | ТУ16-89 ИГФР.644236.033ТУ | 2 | |
| | Приставка контактная ПК-22 ИГЕВ.656111.043ТУ | 2 | |
| | | | |
| KK1 | Термостат КТО-011 10А, 250 V AC | 1 | |
| | | | |
| M | Электродвигатель | | |
| | ДП112-0,18 кВт; 3000об/мин., 220В | | |
| | IM3001-CO1-PO9-Д41-УХЛ2 | | |
| | ТУ 3311-001-05798037-99 | 1 | |
| | | | |
| SA2 | Микровыключатель МП1107МУХЛ3, ТУ16-526.322-78 | 1 | |
| | | | |
| SA3 | Переключатель EMAS B101S30 | 1 | |
| | с контактами EMAS B1 | 4 | |
| | | | |
| SQB1 | Микровыключатель МП1101МУХЛ3, ТУ16-526.329-78 | 1 | |
| | | | |
| SBC1 | Выключатель кнопочный КЕ011УХЛ3 исп.2 | | |
| | ТУ16-535.930-76 | 1 | черный |
| | | | |
| SBT1 | Выключатель кнопочный КЕ011УХЛ3 исп.2 | | |
| | ТУ16-535.930-76 | 1 | красный |
| | | | |
| SF1 | Выключатель автоматический | | |
| | MS116 - 0,63; 0,63А , 380В, 50Гц с приставкой НК1-11 | 1 | |
| | | | |
| SF2 | Выключатель автоматический C60H-DC, 6A 220В 2P | 1 | |
| | Контакты OF | 1 | |
| | | | |
| SF3 | Выключатель автоматический ВА47-29 1P; 6A | 1 | |
| | Контакт КС-47 | 1 | |
| | | | |
| SQC1,SQT1 | Переключатель ВП19М-21Б-232-65У2.28 | 2 | |
| | | | |
| X1:1...X11:8 | Блок зажимов MSDB 2.5-NS 35 | 96 | |
| | | | |
| XS1 | Розетка РА16-003, ТУ3464-008-07610246-94 | 1 | |
| | | | |
| SQ1 | Устройство коммутирующее вспомогательных цепей типа | | |
| | КСАМ12-21-Б-11212-УХЛ3 | 1 | |
| | | | |
| Y1 | Замок электромагнитной блокировки ЗБ-1МУХЛ2 | | |
| | ВИЛЕ 304261.034ТУ | 1 | |
| | | | |
| YAB1 | Ключ к замку блокировки КЭЗ-1МУХЛ2 | | |
| | ВИЛЕ 304261.033-03 | 1 | |
| | | | |
| VD1 | Диодный мост KBPC5010 | 1 | |
| | | | |

Согласовано

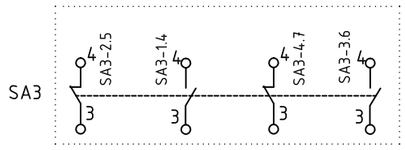Взам. инв. №

Подп. и дата

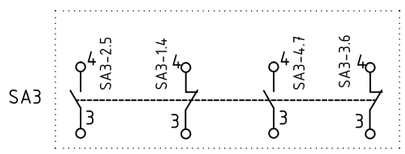Инв. № подл.

| Изм. | Кол.уч | Лист | № док | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|

_____ЭП

Лист 8.2

Формат А3