


Схема функциональная

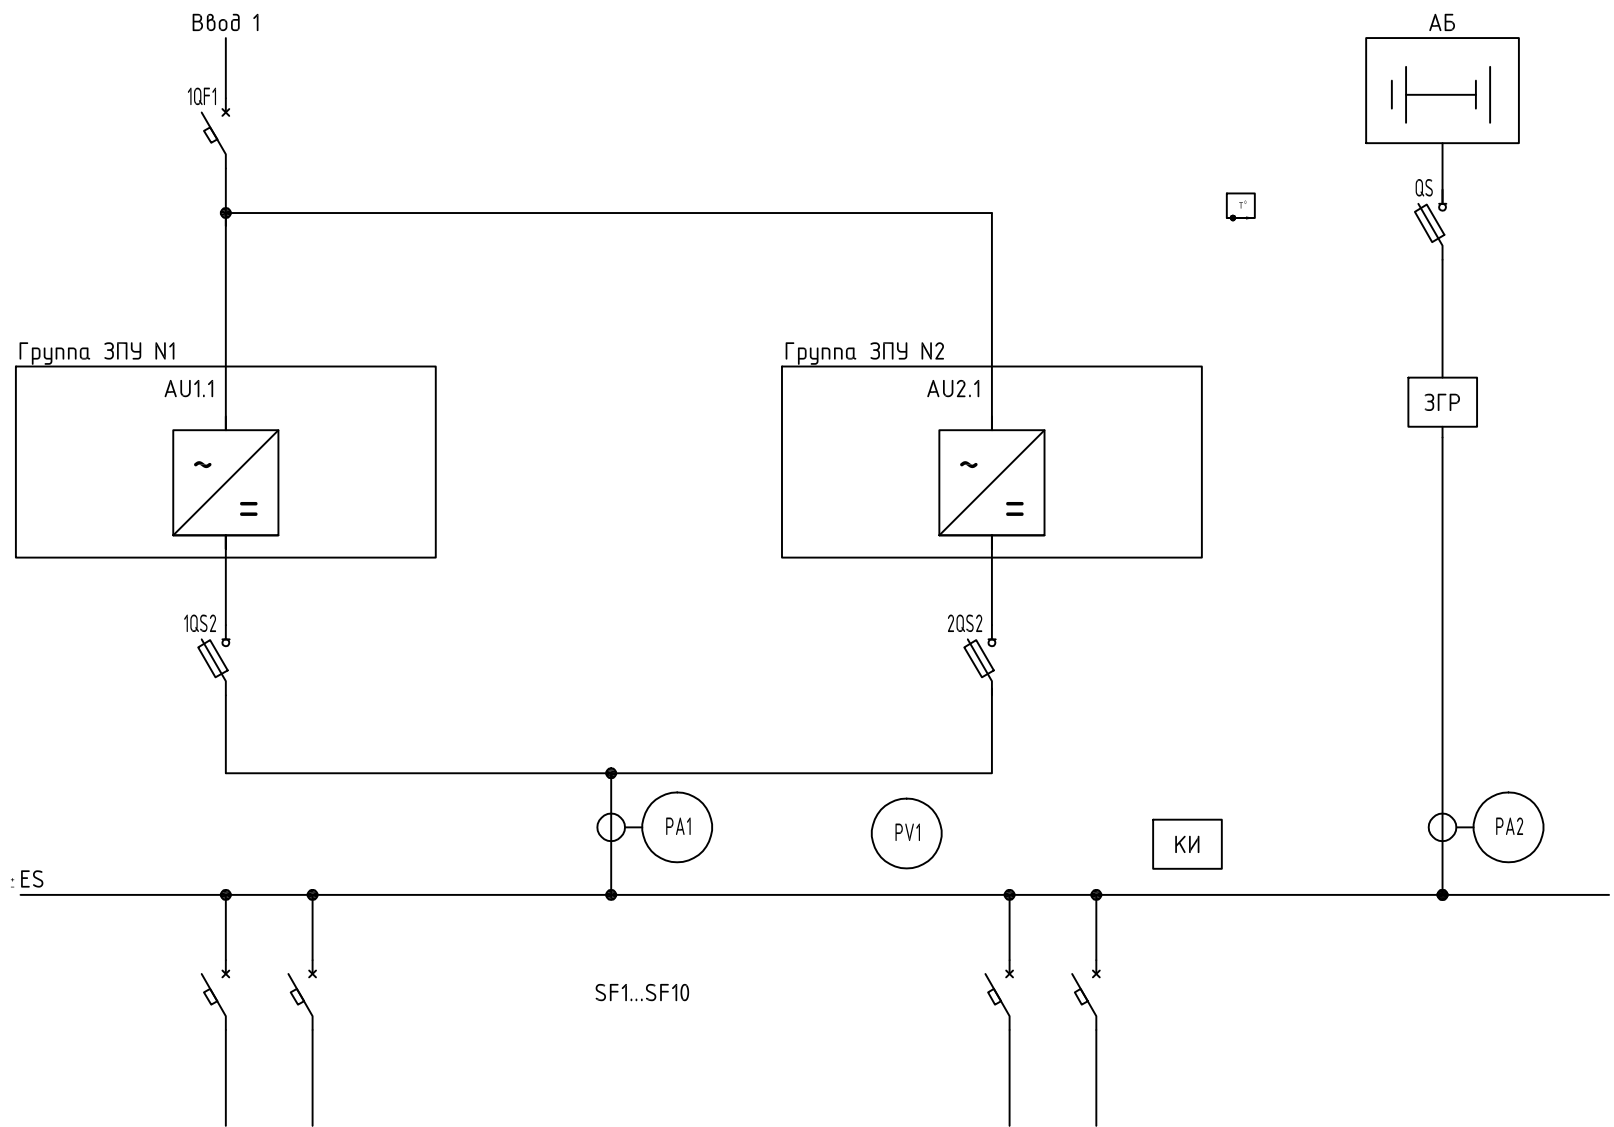


- Обозначения:
- ЗГР Защита от глубокого разряда АБ
  - КИ Контроль сопротивления изоляции
  - РА Контроль тока
  - PV Контроль напряжения
  - t° Контроль температуры АБ

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						ЭП			
						АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Крымский содовый завод." ЦПСРП. Насосная станция №21.			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	КТПМ 35/0,4 кВ. Электротехнические решения	Стадия	Лист	Листов
ГИП					03.23		Р	6.1	13
Н. контр.					03.23	Шкаф постоянного оперативного тока. Схема полная	ПКО АО СЗ		
Проверил					03.23				
Разраб.					03.23				