

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
633734-ППС-23-4.10-АС	Архитектурно-строительные решения	
633734-ППС-23-4.10-ЭМ	Силовое электрооборудование	
633734-ППС-23-4.10-ЭГ	Молниезащита и защита от статического электричества	
633734-ППС-23-4.10-ЭО	Электрическое освещение внутреннее	
633734-ППС-23-4.10-АТХ	Автоматизация технологии производства	
633734-ППС-23-4.10-ВК	Водоснабжение и канализация	
633734-ППС-23-4.10-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование	
633734-ППС-23-4.10-ПС	Пожарная сигнализация	
633734-ППС-23-4.10-СКУД	Система контроля и управления доступом	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	Схема соединений внешних электрических проводов	
3	Чертеж расположения оборудования и внешних электрических проводов. 3 этаж	
4	Чертеж расположения оборудования и внешних электрических проводов. 2 этаж	
5	Чертеж расположения оборудования и внешних электрических проводов. 1 этаж	

Таблица идентификации объектов

№ п/п	Наименование объектов по рабочей документации на Капитальный ремонт зданий и сооружений на ППС Зеленино Нижегородского филиала АО "ПГК"	Наименование объектов по договору аренды имущества ОАО "РЖД", включая ДС №13	Кадастровый номер	Инвентарный номер	Балансо-держатель	Номер объекта в СУИК
1	Насосная станция №5 оборотного водоснабжения	Насосная №5 оборотного водоснабжения	52-26-01500011342	110000002310/0000	Д33	3447/11000000/2297
2	Насосно-компрессорная станция	Насосно-компрессорная	52-26-01500011331	110000002317/0000	Д33	3447/11000000/2661
3	Резервуар для хранения воды (пожарный) №11/1	Резервуар для хранения воды (пожарный)	52-26-01500011176	1200000000617/0/3261	Д33	3447/12000000/245
4	Резервуар для хранения воды (пожарный) №11/2	Резервуар для хранения воды (пожарный)	52-26-01500011162	1200000000618/0/3261	Д33	3447/12000000/260
5	Вертикальный цилиндрический сборный резервуар емкостью 3000 м³ (Р-1)	Вертикально-цилиндрический сборный резервуар емкостью 3000 м³	52-26-01500011173	1200000000615/0/3261	Д33	3447/12000000/244
6	Вертикальный цилиндрический сборный резервуар емкостью 3000 м³ (Р-3)	Вертикально-цилиндрический сборный резервуар емкостью 3000 м³	52-26-01500011160	1200000000612/0/3261	Д33	3447/12000000/128
7	Открытая эстакада для обработки цистерн	Открытая эстакада для обработки цистерн	52-26-01500011320	1200000000623/0/3261 1200000001035/0000	Д33	3447/12000000/264
8	Резервуар запаса очищенной воды 10/1, V=400 м³	Резервуар	52-26-01500011184	1200000001144/0000/1	Д33	3447/12000000/54
9	Резервуар запаса очищенной воды 10/2, V=400 м³	Резервуар	52-26-01500011166	1200000001145/0000/1	Д33	3447/12000000/55
10	Здание бытового корпуса (перепланировка и капитальный ремонт 1-го этажа)	Часть бытового корпуса	52-26-01500011168	1100000001051/0000	Д33	3447/11000000/1969
11	Трубопроводы пара и горячего водоснабжения	Устройство наружных сетей паропровода	52-25-0000000377	1200000000641/0/3261	Д33	3447/12000000/253
12	Внутриплощадочные тепловые сети	Устройство наружных сетей паропровода	52-26-01500011182	1200000000643/0/3261	Д33	3447/12000000/251
13	Сеть водопровода	Устройство наружных сетей паропровода	52-26-0050003532	1200000000640/0/3261+2	Д33	3447/12000000/476
14	Канализационная насосная №6	Канализационная насосная №6	52-26-01500011353	110000002311/0000	Д33	3447/11000000/2042
15	Контроллерная	Объект в договоре аренды имущества отсутствует	-	-	-	-

Общие указания

1. Рабочая документация выполнена на основании технического задания к договору №560529 от 03.07.2023г.

Рабочая документация раздела соответствует заданию на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующей нормативно-технической документации.

В рабочей документации применены проектные решения, обеспечивающие современный технический уровень и экологическую безопасность объекта и выполнение технико-экономических показателей, установленных заданием на разработку рабочей документации.

2. Перечень технических регламентов и нормативных документов (стандартов, сводов правил и т.п.), в соответствии с требованиями которых разработана рабочая документация:

- Федеральный закон от 21.07.97 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями) 6-е издание;

- Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств”;

му и атомному надзору №96 от 11.03.2013 г.;

1. взрывопожарной и пожарной опасности»;

и в процессе

тм данной рабочей

чать в соответствии

ествующему АРМ

№14 (кабинет мастера).

	Примечание

Дата	Фамилия	Подпись	Долг
Нормоконтроль			

10-АТХ

кная станция Зеленино,
уля Зеленино

Стация	Лист	Листов
Р	1	5


ООО "НПФ ЭИТЭК"

Таблица идентификации объектов

№ п/п	Наименование объектов по рабочей документации на Капитальный ремонт зданий и сооружений на ППС Зеленино Нижегородского филиала АО "ПГК"	Наименование объектов по договору аренды имущества ОАО "РЖД", включая ДС №13	Кадастровый номер	Инвентарный номер	Балансо-держатель	Номер объекта в СУИК
1	Насосная станция №5 оборотного водоснабжения	Насосная №5 оборотного водоснабжения	52-26-01500011342	110000002310/0000	Д33	3447/11000000/2297
2	Насосно-компрессорная станция	Насосно-компрессорная	52-26-01500011331	110000002317/0000	Д33	3447/11000000/2661
3	Резервуар для хранения воды (пожарный) №11/1	Резервуар для хранения воды (пожарный)	52-26-01500011176	1200000000617/0/3261	Д33	3447/12000000/245
4	Резервуар для хранения воды (пожарный) №11/2	Резервуар для хранения воды (пожарный)	52-26-01500011162	1200000000618/0/3261	Д33	3447/12000000/260
5	Вертикальный цилиндрический сборный резервуар емкостью 3000 м³ (Р-1)	Вертикально-цилиндрический сборный резервуар емкостью 3000 м³	52-26-01500011173	1200000000615/0/3261	Д33	3447/12000000/244
6	Вертикальный цилиндрический сборный резервуар емкостью 3000 м³ (Р-3)	Вертикально-цилиндрический сборный резервуар емкостью 3000 м³	52-26-01500011160	1200000000612/0/3261	Д33	3447/12000000/128
7	Открытая эстакада для обработки цистерн	Открытая эстакада для обработки цистерн	52-26-01500011320	1200000001035/0000	Д33	3447/12000000/264
8	Резервуар запаса очищенной воды 10/1, V=400 м³	Резервуар	52-26-01500011184	1200000001144/0000/1	Д33	3447/12000000/54
9	Резервуар запаса очищенной воды 10/2, V=400 м³	Резервуар	52-26-01500011166	1200000001145/0000/1	Д33	3447/12000000/55
10	Здание бытового корпуса (перепланировка и капитальный ремонт 1-го этажа)	Часть бытового корпуса	52-26-01500011168	1100000001051/0000	Д33	3447/11000000/1969
11	Трубопроводы пара и горячего водоснабжения	Устройство наружных сетей паропровода	52-25-00000000377	1200000000641/0/3261	Д33	3447/12000000/253
12		Внутриплощадочные тепловые сети	52-26-01500011182	1200000000643/0/3261	Д33	3447/12000000/251
13		Сеть водопровода	52-26-00500003532	1200000000640/0/3261+2	Д33	3447/12000000/476
14	Канализационная насосная №6		52-26-01500011353	1100000002311/0000	Д33	3447/11000000/2042

Утв.	Леонтьева	Взв.	11.23
Тех.директор	Факрутдинов	Ф.	11.23




Общие данные

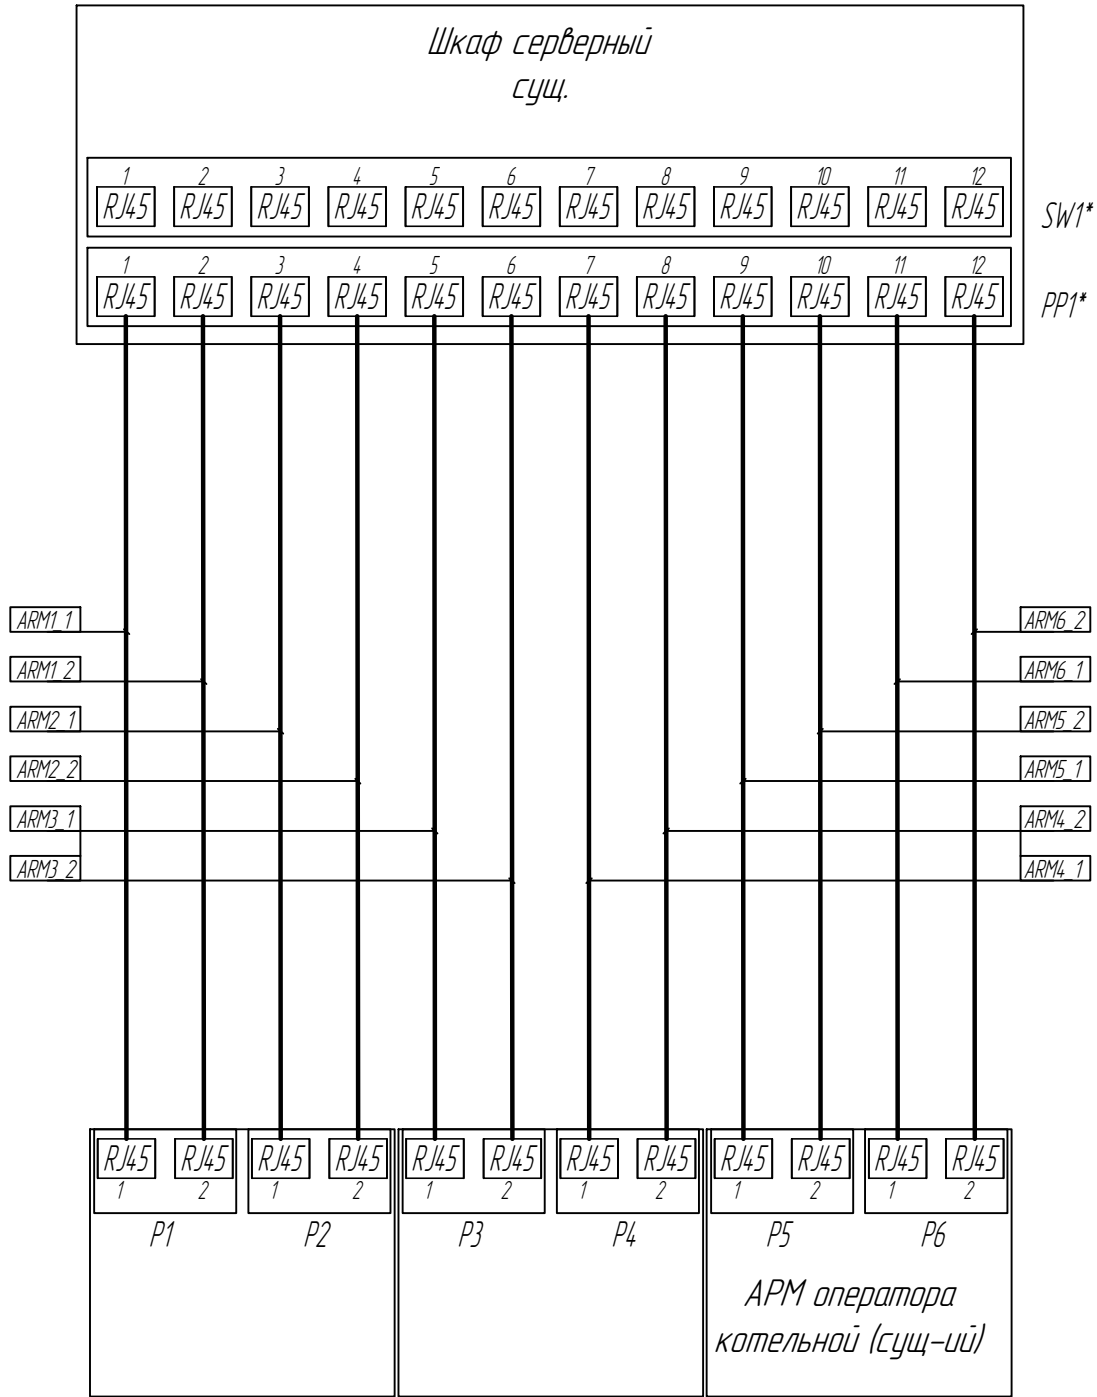


Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	Кабель Ethernet, категории 5е для групповой прокладки		
	НВПЭнз(С)-LS 4х2х0,52	408м	
2	Патч-панель Hyperline PP3-19-24-8P8C-C5E-110D	1	PP1
3	Коммутатор Qtech QSW-4610-28T-AC rev.2C	1	SW1
4	Блок розеточный Efel 83201S (SCHUKOх3, RJ45х2)	6	P1-P6

Примечания

1. * - вновь устанавливаемое оборудование.
2. Все кабели НВПЭнз(С)-LS 4х2х0,52
3. Резервные порты PP1, SW1 не показаны.
4. Заземление и зануление выполнить согласно требований ПУЭ и СТО 51246464-011-2015 "Стандарт организации. Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления".

						633734-ППС-23-4.10-АТХ			
						Нижегородский филиал АО "ПГК", железнодорожная станция Зелецино, Промыленно-пропарочная станция Зелецино			
С									
Изм.	Кол.лч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Разработал		Нуруллин			11.23	Капитальный ремонт зданий и сооружений на ППС Зелецино Нижегородского филиала АО "ПГК"		Стация	Лист
Нач.отдела		Арапов			11.23	Перепланировка и капитальный ремонт 1-го этажа здания бытового корпуса		Р	2
Н.контр.		Арапов			11.23				
						Схема соединений внешних электрических проводов		ООО "НПФ ЭИТЭК"	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №




Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	НВПЭнг(С)-LS 4x2x0,52	96	м	

Экспликация помещений		
Номер помещения	Наименование	Площадь
1	Лестничная клетка	216
2	Кабинет	30
3	Кабинет	-
4	Коридор	-
5	Учебный класс	495
6	Кабинет	11
19	Коридор	-

633734-ППС-23-4.10-АТХ					
Нижегородский филиал АО "ПГК", железнодорожная станция Зеленино, Промыленно-пропарочная станция Зеленино					
В	Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.
Разработал	Нуритлин	09.23	09.23	09.23	09.23
Нач. отдела	Арапов	09.23	09.23	09.23	09.23
Н.контр.	Арапов	09.23	09.23	09.23	09.23
Капитальный ремонт зданий и сооружений на ППС Зеленино Нижегородского филиала АО "ПГК"				Статус	Лист
Перепланировка и капитальный ремонт 1-го этажа здания вытребного корпуса				Р	3
Чертеж расположения оборудования и внешних электрических проводов 3 этаж				ООО "НПФ ЭИТЭК"	

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Чертеж расположения оборудования и внешних электрических проводов. 2 этаж




см. лист 3 Чертеж расположения оборудования и внешних электрических проводов. 3 этаж

Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	Кабель-канал 40х25мм	8	м	
2	Дюбель-гвоздь 6х60	8	шт.	
3	НВПЭнС(С)-LS 4х2х0,52	96	м	

Экспликация помещений

Номер помещения	Наименование	Площадь
3	Лестничная клетка	15.8
4	Комната приема пищи	14.7
5	Коридор	-
6	Кабинет	10.7
7	Кабинет	9.2

633734-ППС-23-4.10-АТХ					
Нижегородский филиал АО "ПГК", железнодорожная станция Зеленино, Промыленно-пропарочная станция Зеленино					
Взам.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разработал	Низин	09.23			
Нач. отдела	Арапов	09.23			
Н.контр.	Арапов	09.23			
Капитальный ремонт зданий и сооружений на ППС Зеленино, Нижегородского филиала АО "ПГК". Перепланировка и капитальный ремонт 1-го этажа здания вытребованного корпуса.					Страница
					Лист
					Листов
Чертеж расположения оборудования и внешних электрических проводов. 2 этаж					ООО "НПФ ЭИТЭК"



Поз. обознач.	Наименование	Кол-во	Ед. изм.	Примечание
1	Кабель-канал 25х16мм	54	м	
2	Дюбель-гвоздь 6х60	54	шт.	
3	НВПЭнС/СJ-LS 4х2х0,52	216	м	
4	Блок розеточный Eiprel 83201S (SCHUKOх3, RJ45х2)	6	шт.	Р1-Р6

Экспликация помещений		
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2
1	Комната приема пищи	216
2	Комната оператора	10.1
3	Тамбур	4.9
4	Коридор	6.11
13	Кабинет	14.4
14	Кабинет мастера	15.4
15	Коридор	15
16	Лестничная клетка	9.3

						633734-ППС-23-4.10-АТХ		
						Нижегородский филиал АО "ПГК", железнодорожная станция Зеленино, Промыленно-пропарочная станция Зеленино		
В						Капитальный ремонт зданий и сооружений на ППС Зеленино Нижегородского филиала АО "ПГК" Перепланировка и капитальный ремонт 1-го этажа здания вытяжного корпуса		
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Нуритлин		И.И.И.	09.23			
Нач. отдела		Арапов		И.И.И.	09.23			
Н.контр.		Арапов		И.И.И.	09.23	Чертеж расположения оборудования и внешних электрических проводов. 1 этаж		
						ООО "НПФ ЭИТЭК"		
						Формат А3		

